

PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR

TERMOSOLAR SERREZUELA SOLAR II, S.L.

Localización: Talarrubias (Badajoz)



Unidad de Protección Civil.
Dirección General de Administración Local, Justicia e Interior.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 **GOBIERNO**
 **DE EXTREMADURA**



1	OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	5
1.1	Introducción	5
1.2	Objeto	5
1.3	Marco legal y documental	6
1.3.1	Marco Legal	6
1.3.2	Referencias documentales	7
1.4	Identificación de la Industria y del entorno	8
1.4.1	Descripción de la Industria	8
1.4.1.1	Identificación y datos generales	8
1.4.2	Relación y descripción de las instalaciones	9
1.4.3	Descripción del entorno	11
1.4.3.1	Geografía	11
1.4.3.1.1	Localización del emplazamiento	12
1.4.3.2	Topografía de la zona	13
1.4.3.3	Demografía	13
1.4.3.4	Red viaria	14
1.4.3.5	Meteorología	14
1.4.3.6	Accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda exterior	15
1.5	Descripción de la actividad	16
1.6	Organización del personal	17
1.7	Relación de Sustancias clasificadas	18
2	BASES Y CRITERIOS	20
2.1	Introducción	20
2.2	Metodología para definir las Zonas de Riesgo	20
2.2.1	Cálculo de efectos	22
2.2.1.1	Cálculo de fugas	22
2.2.1.2	Cálculo de la evaporación	24
2.2.1.3	Cálculo de la dispersión	27
2.2.1.4	Resultados de la aplicación de los modelos de evaporación y dispersión	29
2.2.1.5	Cálculo de la radiación	30
2.2.1.6	Cálculo de sobrepresiones y alcance de proyectiles	31
2.2.2	Cálculo de consecuencias	34
2.2.2.1	Sustancias inflamables	35
2.2.2.2	Sustancias que pueden provocar explosiones	37
2.2.3	Efecto dominó	39
2.2.4	Análisis de las consecuencias medioambientales	40
2.2.4.1	Análisis de las consecuencias medioambientales	41
3	ZONAS OBJETO DE PLANIFICACIÓN	51
3.1	Valores umbrales	51
3.2	Categorización de los accidentes	52
3.3	Definición de Zonas objeto de Planificación	54
3.4	Inventario de elementos vulnerables situados en las zonas de planificación	56
3.5	Riesgos Externos	58
4	DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN	61
4.1	Medidas de Protección para la población	61
4.1.1	Control de accesos	62
4.1.2	Sistemas de Avisos	63
4.1.3	Confinamiento	64
4.1.4	Alejamientos	64
4.1.5	Evacuación	65
4.1.6	Medidas de autoprotección personal	66
5	ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN	68
5.1	Introducción	68
5.2	Estructura del PEE	68
5.3	Dirección del Plan	70



5.3.1 Personal/Cargo asignado	70
5.3.2 Funciones	71
5.4 Gabinete de Apoyo	73
5.5 Comité Asesor	73
5.5.1 Composición	73
5.5.2 Funciones	74
5.6 Gabinete de Información	74
5.6.1 Persona/ Cargo Asignado	74
5.6.2 Funciones	75
5.7 Puesto de Mando Avanzado (PMA).	75
5.7.1 Personal/Cargo asignado	75
5.7.2 Funciones	76
5.8 Grupos de Acción	76
5.8.1 Grupo de Intervención	77
5.8.2 Grupo de Seguridad	79
5.8.3 Grupo Sanitario	80
5.8.4 Grupo Logístico	82
5.8.5 Grupo de Apoyo Técnico	84
5.9 Voluntariado	86
5.10 Centros de Coordinación	86
5.10.1 Centro de Coordinación Operativa/Integrada(CECOP/I)	87
5.10.1.1 Órgano de Dirección del Plan de Emergencia Exterior.	87
5.10.1.2 Director del 112 Extremadura	87
5.10.1.3 Coordinador de Medios.	88
5.10.1.4 El Personal de Operación de Sala del 112.	88
5.10.2 Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL).	90
6 OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIAS EXTERIOR	91
6.1 Criterios de notificación de incidente/accidente	91
6.1.1 Notificación de incidentes	91
6.1.2 Notificación de accidentes	91
6.1.3 Canales de notificación	92
6.1.4 Contenido de la notificación	92
6.2 Criterios de activación del Plan de Emergencias Exterior	93
7 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS EXTERIOR.....	97
7.1 Alerta del personal adscrito al Plan de Emergencias Exterior	97
7.2 Actuación desde los primeros momentos de la emergencia	97
7.2.1 Incidentes	100
7.3 Actuación de los grupos de acción	100
7.4 Coordinación de los grupos de acción. Puesto de mando avanzado	100
7.5 Seguimiento del desarrollo del suceso. Fin de la emergencia.	101
8 INFORMACIÓN A LA POBLACION DURANTE LA EMERGENCIA	103
8.1 Introducción	103
8.2 Información a la población durante la emergencia	103
8.2.1 Información a la población en caso de evacuación	104
8.3 Información a la población en la post-emergencia	105
9 CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS	106
9.1 Introducción	106
9.2 Clasificación y catalogación	106
10 IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR	108
10.1 Introducción	108
10.2 Identificación del responsable de la implantación	108
10.3 Programa de dotación y/o mejora de medios y recursos	109
10.4 Programas de formación continua a los integrantes de los grupos de acción ...	110
10.5 Programas de información a la población	112
10.5.1 Contenido	112



10.5.2	Programa.....	113
11	MANTENIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR.....	115
11.1	Introducción	115
11.2	Comprobaciones periódicas	115
11.2.1	Revisión de la documentación	115
11.2.2	Revisión de los equipos.....	116
11.3	Ejercicios de adiestramiento.....	116
11.4	Simulacros	117
11.5	Evaluación de la eficacia de la información a la población.....	118
11.6	Revisiones del plan emergencias exterior. Procedimientos de distribución	118
11.6.1	Revisiones	118
11.6.2	Procedimientos de distribución	119
12	LOS PLANES DE ACTUACIÓN MUNICIPAL.....	120
12.1	Introducción	120
12.2	Funciones básicas	120
12.3	Contenido mínimo de los planes de actuación municipal	120
13	ANEXOS	122
14	PLANIMETRIA	123

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Introducción

Los Planes de Emergencia Exterior (PEE) son los planes especiales de las Comunidades Autónomas ante el riesgo de accidentes graves en establecimientos en los que se encuentran sustancias peligrosas. En dichos planes se establecen las medidas de prevención y de información, así como la organización y los procedimientos de actuación y coordinación de los medios y recursos de la propia Comunidad Autónoma, de otras Administraciones Públicas asignados al plan y de entidades públicas y privadas con el objeto de prevenir y, en su caso, mitigar las consecuencias de estos accidentes sobre la población, el medio ambiente y los bienes que puedan verse afectados.

El presente Plan de Emergencia Exterior se ha elaborado para hacer frente a los posibles accidentes graves que puedan presentarse en las instalaciones de la Planta Termosolar SERREZUELA SOLAR II, S.L. (en adelante Planta Termosolar CASABLANCA) ubicada en la finca "Casablanca", en el municipio de Talarrubias (Badajoz)

La Planta Termosolar CASABLANCA. está afectada por el artículo 9 del Real Decreto 948/2005, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los Accidentes Graves en los que intervengan Sustancias Peligrosas.

Las sustancias peligrosas presentes en las instalaciones están incluidas tanto en la Parte 1 de sustancias enumeradas en el anexo I del RD 948/2005, como a la Parte 2 de categorías de sustancias y preparados no denominados específicamente en la parte 1

1.2 Objeto

Son funciones básicas de los PEE las siguientes:

- Determinar las zonas de intervención y alerta.
- Prever la estructura organizativa y los procedimientos de intervención para las situaciones de emergencia por accidentes graves.
- Prever los procedimientos de coordinación con el plan estatal para garantizar su adecuada integración.

- Establecer los sistemas de articulación con las organizaciones de las Administraciones municipales y definir los criterios para la elaboración de los planes de actuación municipal de aquéllas.
- Especificar los procedimientos de información a la población sobre las medidas de seguridad que deban tomarse y sobre el comportamiento a adoptar en caso de accidente.
- Catalogar los medios y recursos específicos a disposición de las actuaciones previstas.
- Garantizar la implantación y mantenimiento del plan.

1.3 Marco legal y documental

1.3.1 Marco Legal

La normativa legal actualmente vigente aplicable a las instalaciones es la siguiente:

Normativa Comunitaria

- Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
- Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Normativa Estatal

- Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
- Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

- Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
- Ley 2/1985 de Protección Civil de 21 de enero de 1985.
- Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.

Normativa Autonómica

- Decreto 8/1986, de 10 de febrero, por el que se crea la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE nº 14, de 18 de febrero de 1986).
- Decreto 7/1989, de 31 de enero sobre la composición, organización y funcionamiento de la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE nº 12 de 9 de febrero de 1989).
- Ley 1/1998, del Voluntariado Social en Extremadura.
- Decreto 77/2003, de 15 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia (DOE núm. 83 de 17 de julio de 2003).
- Decreto 91/1994, de 28 de junio, por el que se aprueba con carácter de Plan Director, el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 77 de 5 de julio de 1994). Homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el 27 de marzo de 2003.
- Decreto 137/1998, de 1 de diciembre, por el que se implanta en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el servicio público de atención de urgencias y emergencias a través del teléfono único europeo 112 (DOE núm. 140 de 5 de diciembre de 1998).
- Orden de 11 de enero de 2002, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

1.3.2 Referencias documentales

Como referencias documentales base para el desarrollo del presente documento se han utilizado las siguientes:

Tabla 1.3.2. Referencias documentales

Documento	Fecha	Nº revisión
Información Básica del Establecimiento CASABLANCA.	Agosto 2012	1
Sistema de Gestión de la Seguridad de la instalación	Agosto 2012	1
Política de Prevención de Accidentes Graves	Agosto 2012	1
Análisis del Riesgo de la instalación	Agosto 2012	1
Plan de Emergencia Interior del establecimiento.	Agosto 2012	1

Además de los documentos señalados en la tabla anterior, se ha tenido en cuenta el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura - PLATERCAEX de fecha octubre de 2002.

1.4 Identificación de la Industria y del entorno.

1.4.1 Descripción de la Industria

1.4.1.1 Identificación y datos generales

La Planta Termosolar CASABLANCA situada en la finca "Casablanca", en el municipio de Talarrubias (Badajoz) utiliza la energía solar térmica como principal fuente de energía primaria para la generación de electricidad.

Los datos generales del establecimiento, dirección y razón social, se detallan a continuación:

Tabla 1.4.1.1. Datos generales del Establecimiento

NOMBRE DE LA EMPRESA	
PLANTA TERMOSOLAR CASABLANCA	
RAZÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN:	
SERREZUELA SOLAR II, S.L. C/Cardenal Marcelo Spinola, 10 28016-MADRID	
DIRECCIÓN INSTALACIONES INDUSTRIALES:	
PLANTA TERMOSOLAR CASABLANCA Ctra. EXT-116 km-18; Camino de la Ropera Finca Casablanca, Talarrubias (Badajoz) Persona de contacto: Ramón Jiménez Serrano Teléfono contacto: 914569593/ Fax: 914568916	
ACTIVIDADES	Según la CNAE:
	(Clasificación de Actividades económicas) 4010: Producción y distribución de energía eléctrica

1.4.2 Relación y descripción de las instalaciones

La planta se divide en varias zonas perfectamente diferenciadas:

- a) Campo Solar
- b) Área de Potencia
- c) Área de Servicios Generales
- d) Planta Satélite de Gas Natural Licuado

a) Campo Solar

El campo solar comprende 624 unidades de colector del tipo Senertrough con una superficie total de 510.120 m², formando 156 lazos paralelos de cuatro unidades Senertrough conectados en serie.

Las características principales del trazado referidas al eje de los caminos son las siguientes:

- Camino perimetral
- Camino central Este-Oeste

- Camino central Norte-Sur
- Camino Perimetral de la isla de potencia

En todas las intersecciones de alineaciones rectas se realiza un enlace circular en la parte interior con un radio de 5 m.

Área de potencia

En esta zona se sitúan todos los elementos necesarios para la producción de energía eléctrica, a partir del calor procedente del sol, por medio del fluido calentado por los espejos.

Toda el área está ocupada por equipos (depósitos de sales, turbina de vapor, condensador, torres de refrigeración, etc.).

Todos los depósitos que puedan contener aceites o sales disponen de un cubeto de contención capaz de contener el posible líquido vertido por el mayor depósito que esté en el cubeto.

Dentro del área de potencia se encuentran los edificios necesarios para su funcionamiento, dado que contienen equipos que no pueden estar a la intemperie

b) Área de Servicios Generales

En el área de servicios generales se sitúan el edificio de administración, el edificio de almacén taller, caseta de entrada, punto limpio y nave de ensamblaje.

El área de servicios generales está comunicada por medio de un vial con el campo solar; el vial tiene un ancho de calzada de 6 m y pavimentación de mezcla asfáltica.

c) Planta Satélite de Gas Natural Licuado

La instalación consta fundamentalmente de dos depósitos criogénicos, cilíndricos horizontales, de 199.975 litros de capacidad útil (210.500 litros de capacidad total) cada uno, en disposición aérea, sobre zapatas realizadas en hormigón armado (dos zapatas por depósito) Cada depósito se encuentra en el interior de cubeto de dimensiones: 31m x 15m x 0.8m y de 31m x 8.5m x 0.8m

Perimetralmente a los dos cubetos anexos existe una valla metálica que los rodea.

El combustible es utilizado para abastecer la caldera del sistema anticongelación del aceite térmico HTF. Además a la protección contra congelación del fluido térmico HTF, el calentador también se puede utilizar para la protección contra congelación en el sistema de

almacenamiento de sal fundida que está conectado al ciclo de fluido térmico vía seis intercambiadores de calor de fluido térmico a la sal.

1.4.3 Descripción del entorno

1.4.3.1 Geografía

Tabla 1.4.3.1. Descripción de entorno. Geografía

GEOGRAFIA				
Coordenadas	UTM	X=300.275	GEOMÉTRICAS	Lat.:39°14'33.68"N
		Y=4.346.213		Long.:5°18'53.62"O
Municipio	Talarrubias			
Accesibilidad	Crt. EXT-116 km-18; Camino de la Ropera Finca Casablanca, Talarrubias			
Características de la Parcela	Superficie (m²)	1.950000 m²		
Limites de propiedad	Norte	Zona rural, cultivos		
	Sur	Zona rural, cultivos		
	Este	Zona rural, cultivos		
	Oeste	Zona rural, cultivos		
Entorno	Elemento		Distancia aproximada	Sust. Peligrosas
			(m) [1]	[2]
	Elementos naturales			
	Obras humanas	Ctra. N-430	11 km, dirección Sur	☐
		Crt. acceso a instalaciones	Adyacente al límite de propiedad por su lado	☐
	Elementos Notables	Embalse Río Gargálicas	3.370 m dirección Suroeste	☐
Embalse de García de Sola		11 km dirección Sureste	☐	

GEOGRAFIA (Cont.)		
Poblaciones más cercanas	Población	Distancia aproximada
	Valdecaballeros	10000, en dirección sureste
	Cañamero	16000 m, en dirección noroeste
	Logrosán	19000, en dirección noroeste
Emplazamiento de las principales estructuras	Área	Descripción
	AREA 1	Campo Solar
	AREA 2	Área de potencia
	AREA 3	Planta de GNL
[1] Las distancias presentadas están medidas desde el acceso al recinto hasta el punto más próximo del emplazamiento. [2] El emplazamiento es susceptible de general un accidente grave con posible afectación a las instalaciones de la propiedad.		

1.4.3.1.1 Localización del emplazamiento

La Planta Termosolar CASABLANCA se encuentra en el municipio de Talarrubias, entre los parajes de Casablanca, Navalayegua y Veneros. La superficie total de la parcela es de 3.448.778 m², de los cuales la planta ocupa una superficie 1.873.494,5 m². De esta superficie ocupada por la planta, 5.542,15 m² corresponden a los edificios principales y el resto al campo solar, áreas de implantación de tanques, equipos e instalaciones, zonas de trabajo y viales. El acceso a través del camino Norte se realiza por la Crta. EXT-116, km-18; camino de la Ropera, Finca Casablanca, Talarrubias (Badajoz). El acceso a planta a través del camino Sur se realiza a través de la N-430, a la altura de Casas de Don Pedro, en el P.K. 154+350 se coge el desvío en dirección a la planta termosolar.

Además en la zona Noroeste de la planta, se ha construido un helipuerto para garantizar que en caso de necesidad un helicóptero pueda aterrizar y despegar en planta con total seguridad.

Los núcleos urbanos cercanos más importantes son

Tabla 1.4.3.1.1. Núcleos urbanos más importantes cercanos al establecimiento

MUNICIPIO/POBLACIÓN	DISTANCIA DESDE LA PLANTA (km)
Valdecaballeros	10
Cañamero	16
Logrosán	19

1.4.3.2 Topografía de la zona

Tabla 1.4.3.2. Topografía

TOPOGRAFÍA		
Entorno	Relieve prácticamente llano con notable capacidad para la retención de agua	
Establecimiento	Altimetría (m)	383
<u>Observaciones:</u> 		

1.4.3.3 Demografía

Los datos relativos al Censo de Población y Viviendas 2.011 (INE) se recogen en la siguiente tabla:

Tabla 1.4.3.3. Demografía

POBLACIÓN	SUPERFICIE TÉRMINO MUNICIPAL (km ²)	POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO (Habitantes)	DENSIDAD DE POBLACIÓN (hab/km ²)
Valdecaballeros	90,12	1.195	13,26
Cañamero	151,45	1.742	11,50
Logrosán	365,13	2.085	5,71
Talarrubias	339,31	3.627	10,69

1.4.3.4 Red viaria

Tabla 1.4.3.4. Red Viaria

VIAS DE COMUNICACIÓN		
VIA	DIRECCIÓN	DISTANCIA
Ctra. N-430	Sur	12 km
BA-7113	Sur	
BA-7117	Este	
EX-116	Oeste	

1.4.3.5 Meteorología

Temperatura

Se incluye en la tabla 1.4.3.5 las temperaturas medias y extremas de los datos climatológicos tomados en la estación climatológica de Badajoz (Aeropuerto), en el periodo 1972-2000 (normales climatológicas reglamentarias) del Instituto Nacional de Meteorología.

Tabla 1.4.3.5: Valores climatológicos normales. Badajoz - Talavera La Real/ B. Aérea

Periodo: 1971-2000 - Altitud (m): 185 - Latitud: 38° 53' 00" Longitud: 06° 49' 45"O

Mes	T	TM	Tm	R	H	DR	DN	DT	DF	DH	DD	I
Enero	8,5	13,9	3,2	52	80	7	0	0	8	9	6	147
Febrero	10,3	15,9	4,7	43	75	6	0	0	5	4	6	162
Marzo	12,7	19,4	6,0	33	67	5	0	1	3	1	8	224
Abril	14,5	20,9	8,1	52	66	7	0	2	2	0	5	233
Mayo	18,0	24,8	11,1	40	62	6	0	2	1	0	5	283
Junio	22,5	30,3	14,7	18	55	3	0	2	1	0	9	321
Julio	25,7	34,3	17,0	4	50	1	0	1	0	0	18	366
Agosto	25,3	34,0	16,7	5	51	1	0	1	0	0	18	342
Septiembre	22,6	30,3	14,8	23	58	3	0	2	1	0	10	258
Octubre	17,4	23,8	11,0	56	69	7	0	1	3	0	7	211
Noviembre	12,5	18,1	6,8	64	77	7	0	1	7	2	7	165
Diciembre	9,6	14,5	4,8	73	83	8	0	1	7	6	6	120
Año	16,6	23,3	9,9	463	66	61	0	13	38	21	106	2830

Leyenda:

T Temperatura media mensual/anual (°C)
 TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)
 Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)
 R Precipitación mensual/anual media (mm)
 H Humedad relativa media (%)
 DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1mm
 DN Número medio mensual/anual de días de nieve
 DT Numero medio mensual/ anual de días de tormenta
 DF Numero medio mensual/ anual de días de niebla
 DH Numero medio mensual/ anual de días de helada
 DD Numero medio mensual/ anual de días despejados

I *Numero medio mensual/ anual de horas de sol*

La temperatura media anual de este periodo es de 16.6 °C.


Humedad Relativa

El valor medio anual de la humedad es del 66 %

Viento

En la Figura 1.4.3.5.1 se presentan las direcciones de viento predominantes en la zona.

Figura 1.4.3.5.1 Rosa de los vientos

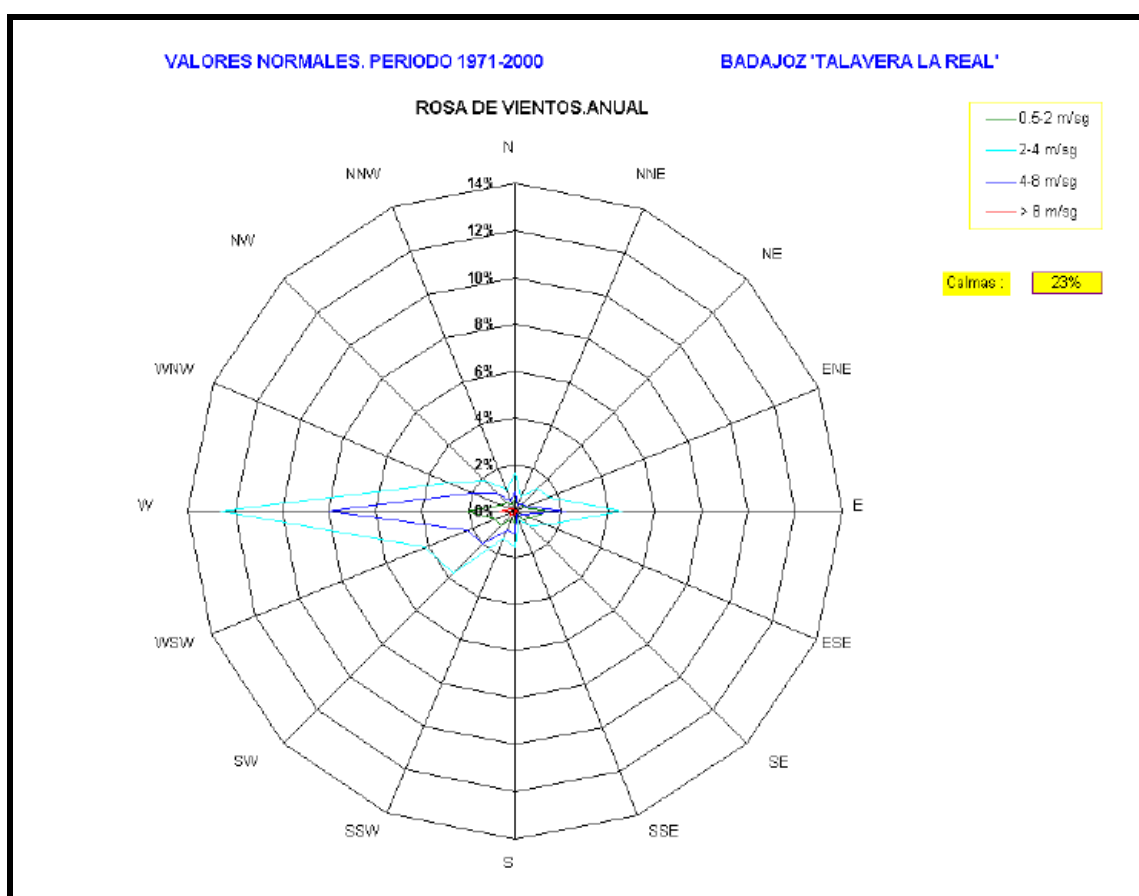

1.4.3.6 Accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda exterior

Las instalaciones de la Planta Termosolar CASABLANCA disponen de un acceso a través del camino Sur que se realiza por la N-430, a la altura de Casas de Don Pedro, en el P.K. 154+350 se coge el desvío en dirección a la planta termosolar. Dicho acceso tiene una anchura superior a 6m.

Las instalaciones de la Planta Termosolar CASABLANCA se encuentran valladas perimetralmente, permitiendo el acceso mediante el control con vigilante.


El acceso a las instalaciones por parte de los medios de ayuda exteriores (principalmente vehículos pesados de bomberos) puede realizarse sin inconvenientes ya que los viales de acceso tienen una anchura suficiente y suelo asfaltado.

1.5 Descripción de la actividad

El principio fundamental de la Planta Termosolar CASABLANCA es el de convertir la energía primaria solar en energía eléctrica mediante un campo solar con 510.120 m² de colectores cilindro parabólicos del tipo Senertrough, un sistema de almacenamiento de energía térmica de 6 horas de capacidad más el 25% de seguridad a base de sales fundidas y un ciclo a vapor de 49,9 megavatios de capacidad nominal.

El esquema principal simplificado de funcionamiento de la Planta Termosolar CASABLANCA es el siguiente:

Figura 1.5. Esquema de funcionamiento del establecimiento

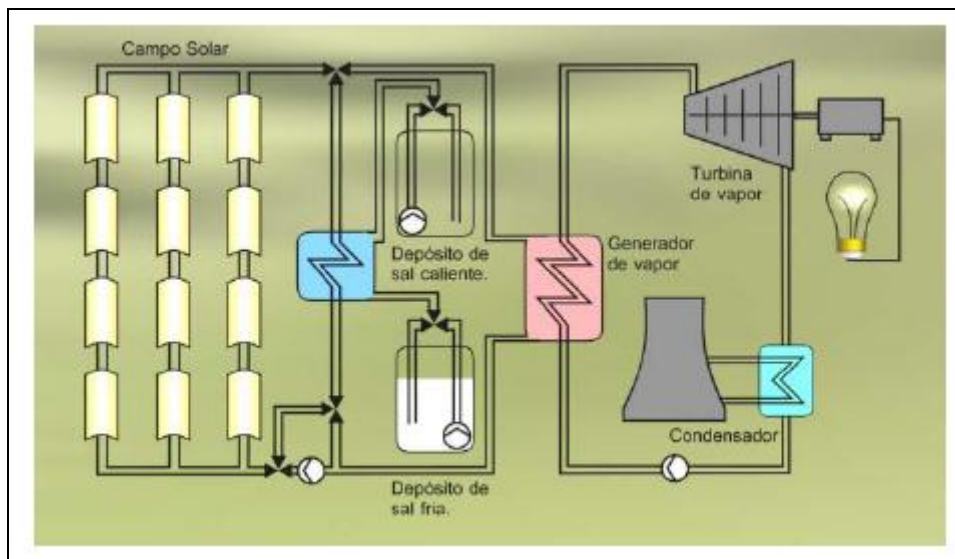

En la Planta Termosolar CASABLANCA, los colectores cilindro parabólicos del tipo Senertrough, mediante un sensor óptico de alta precisión, siguen al sol de este a oeste, recogiendo así el máximo de radiación solar. En su línea focal poseen tubos absorbedores, en los cuales circula un fluido de transferencia de calor (fluido térmico denominado HTF – Heat Transfer Fluid), Este fluido térmico es un aceite sintético, similar al aceite sintético que se utiliza en los motores de los automóviles. Durante las horas de sol, los colectores cilindro parabólicos del campo solar

concentran la radiación sobre los tubos absorbedores y calientan así este fluido térmico hasta una temperatura de 393°C. La energía contenida en este fluido térmico puede ser bombeada directamente al generador de vapor o puede ser bombeada a un sistema de almacenamiento térmico donde se guarda para su uso posterior.

En el modo de operación directa, el fluido térmico pasa desde el campo solar al sistema de generación de vapor solar donde se produce vapor a una temperatura de 377°C y una presión de 98 bar, haciendo pasar el fluido térmico por tres intercambiadores de calor conectados en serie (precalentador, evaporador y sobrecalentador). El fluido HTF sale enfriado del precalentador y es enviado al campo solar para ser calentado de nuevo. De este modo, el fluido térmico actúa como el medio de transferencia de calor entre el campo solar y la central de generación del ciclo de vapor, calentándose en los colectores solares y enfriándose al producir el vapor que demanda el turbogenerador. El vapor así producido se envía a la central de generación, donde se expande en una turbina de vapor que acciona el correspondiente generador de electricidad. A la salida de la turbina, se le extrae el calor residual al vapor expansionado por medio de torres de refrigeración por evaporación de tiro forzado. Mediante este proceso, la radiación solar recogida y concentrada por el campo solar es convertida en electricidad y posteriormente se entrega a la red eléctrica general.

Durante las horas de alta insolación del medio día se puede generar electricidad y cargar el sistema de almacenamiento a la vez: Para este fin se traspasa el calor del fluido del campo solar al medio de almacenamiento térmico un fluido de sales fundidas, que recoge el calor mientras la sal pasa del depósito frío al depósito caliente, donde se acumula este calor hasta llenarlo completamente.

Al avanzar el día y bajar la intensidad de la radiación solar por la tarde, se deja de desviar calor al sistema de almacenamiento para aplicarlo todo en producir electricidad. Después de la puesta de sol, la operación del campo solar se detiene y empieza la descarga del sistema de almacenamiento: Se recupera el calor del depósito de sal caliente por medio del aceite térmico para mantener la producción de electricidad durante unas horas. Para evitar la solidificación del fluido térmico y de las sales de almacenamiento durante los períodos de interrupción de la generación eléctrica, la Planta Termosolar CASABLANCA dispone de equipos auxiliares que consumen gas natural de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 436/2004

1.6 Organización del personal

El establecimiento industrial Planta Termosolar CASABLANCA es un centro de trabajo privado y al que tiene acceso sólo personal previamente autorizado.

Dentro del personal que puede hacer uso de las instalaciones se distingue:

- Personal del titular de las instalaciones pertenecientes a la plantilla de la Planta Termosolar Casablanca, aproximadamente 50 personas.

La plantilla promedio por turno son 12 personas.

El número de personas que se encuentran en cada momento en las instalaciones es variable debido a la estructuración de la plantilla en distintos horarios de trabajo.

- Personal de subcontratas fijas, que realizan tareas de seguridad y vigilancia, limpieza, servicio de prevención y mantenimiento de la planta de GNL.
- Personal de subcontratas que trabajan en el centro por periodos de tiempo concretos
- Becarios.
- Visitas como pueden ser: proveedores, auditores, inspectores, etc.

Por último, indicar que todo el personal que accede al centro de trabajo lo hace de forma controlada, existiendo un control de acceso mediante tornos. En el caso de las visitas existe una persona de plantilla que se hace responsable de la misma durante su estancia en el centro de trabajo.

1.7 Relación de Sustancias clasificadas

En la Tabla siguiente se recogen los almacenamientos de las sustancias clasificadas en el R.D. 948/2005 presentes en las instalaciones de la Planta Termosolar CASABLANCA.

Tabla 1.7. Sustancias clasificadas presentes en el establecimiento

Sustancia	Utilización	Cantidad máxima
Aceite térmico HTF	Proceso	2.200 Tn
Sales de nitrato (KNO_3 y NaNO_3)	Almacenamiento	28.200 Tn
Gas Natural Licuado	Almacenamiento	184 Tn

Las demás sustancias no se considera sustancia clasificada al encontrarse almacenada en cantidades muy inferiores a los límites establecidos en el R.D. 948/2005.



El Aceite Térmico o HTF se encuentra en proceso, es decir no existe almacenamiento como tal, se encuentra distribuido por todo el campo solar captando calor para cederlo en los intercambiadores situados en la Isla de Potencia.

Las Sales de Nitrato se encuentran almacenadas en 2 depósitos, uno frío y otro caliente de 28.200 Tn de capacidad situados en la Isla de potencia.

El GNL se encuentra en la planta de GNL situada junto al edificio de Administración distribuido en 2 depósitos de 199 m³ de capacidad.

2 BASES Y CRITERIOS

2.1 Introducción

En este capítulo se describen y referencian los fundamentos científicos y técnicos en que se basa el plan, tanto en lo referente a la identificación y valoración del riesgo como al establecimiento de las zonas y criterios de planificación. Se establece el siguiente contenido mínimo a considerar:

- Justificación y descripción de la metodología utilizada para la identificación del riesgo.
- Justificación y descripción de la metodología utilizada para la valoración del riesgo
- Definición de las zonas objeto de planificación
- Justificación y descripción de los criterios de planificación utilizados.

2.2 Metodología para definir las Zonas de Riesgo

En este apartado se detallan los modelos y resultados de los cálculos de efectos físicos y consecuencias que se utilizan para los distintos escenarios de accidente.

En este sentido, dada la gran diversidad de parámetros que afectan al posible desarrollo de un accidente, se hace necesario antes de proceder a utilizar los modelos de cálculo de efectos y consecuencias, definir completamente las evoluciones que se van a estudiar para cada accidente identificado, aplicando la técnica del árbol de sucesos.

Por tanto, para cuantificar las consecuencias asociadas a los escenarios identificados, se deben determinar previamente:

- Desarrollos del accidente y sus posibles consecuencias.

Se determinarán las posibles evoluciones accidentales en cuanto a sus efectos físicos (formación de charco, evaporación, ignición, dispersión, etc.) y, por tanto, sus posibles consecuencias.

- Condiciones de contorno.

Para cada una de estas evoluciones, se definirán las condiciones atmosféricas (estabilidad, velocidad de viento, etc.) o de proceso (arranque, operación, parada, etc.) para las que se realiza el análisis.

Los sucesos iniciadores considerados en los escenarios de accidente que se han identificado se corresponden en la mayor parte de los casos con la rotura parcial o total de tuberías y consiguiente fuga de la sustancia transportada, habiéndose identificado asimismo, explosiones en equipos.

En general, los modelos de efectos comprenden todos aquellos modelos que describen el comportamiento de una sustancia química en una fuga: velocidad de fuga, formación de charcos, evaporación, flash, dispersión (como vapor neutro o pesado), ignición y subsiguiente incendio de charcos, flash fire o explosión de la nube inflamable formada, etc.

Para el cálculo de los efectos derivados de los accidentes identificados en el Análisis de Riesgo, se emplean el siguiente modelo de efectos:

- EFFECTS v.7.6: Desarrollado por TNO, basado en los fundamentos incluidos en el manual de consecuencias de fugas de productos peligrosos denominado "Methods for the calculation of the physical effects of the escape of dangerous material –liquids and gases-", conocido como "Yellow Book". Incluye modelos de simulación de fugas de líquidos y gases, evaporación, dispersión gaussiana, explosiones y modelos de radiación desde fuegos.

Los modelos de consecuencias, por su parte, se utilizan para predecir los daños a las personas o a los materiales debidos a la exposición a los efectos físicos estudiados:

- Daños por quemaduras y posibles muertes debidas a radiación de calor por incendio de charcos ignición de nubes inflamables.
- Daños y posibles muertes debidas a los efectos directos de las sobrepresiones originadas por explosiones o asociadas a los efectos secundarios de éstas: derrumbamiento de edificaciones, rotura de cristales, etc.

Los modelos de consecuencias utilizados en el Análisis del Riesgo desarrollado por la termosolar CASABLANCA. se describen en el llamado "Green Book".

En base a esta metodología, los escenarios reflejados en el plan de emergencia Interior presentado por la Termosolar CASABLANCA y que se contemplan para el desarrollo del presente PEE son los siguientes:

- **Escenario 1:** Fuga HTF lazo campo solar
- **Escenario 2:** Fuga en bombas sistema HTF
- **Escenario 3:** Rotura de depósito de rebose de HTF
- **Escenario 4:** Rotura catastrófica del depósito de expansión de HTF
- **Escenario 5:** Fuga instantánea desde horno de HTF
- **Escenario 6:** Fuga continúa del intercambiador de calor HTF - sales
- **Escenario 7:** Emisión de vapores HTF desde la PSV del depósito de sales
- **Escenario 8:** BLEVE del depósito de almacenamiento de 200 m³ de GNL
- **Escenario 9:** Seccionamiento total de una manguera de descarga de cisternas que transporta gas natural licuado
- **Escenario 10:** Seccionamiento total de la línea de entrada al gasificador que transporta gas natural (gaseoso) antes del recalentador
- **Escenario 11:** Seccionamiento total de la línea de salida al gasificador que transporta gas natural (gaseoso) antes del recalentador

Para cada uno de estos fenómenos pueden considerarse dos tipos de distancias de consecuencias:

- Zonas de Intervención (ZI) y de Alerta (ZA), definidas por la "Directriz Básica" al objeto de planificar emergencias y Zonas de Efecto Dominó.
- Zonas de Vulnerabilidad, que suministran una más completa información acerca del nivel de las consecuencias asociadas a los accidentes.

2.2.1 Cálculo de efectos

2.2.1.1 Cálculo de fugas

Los modelos de fugas utilizados para el cálculo de escenarios son los siguientes:

- Escapes de líquidos: Para fugas en tuberías que transportan líquidos.
- Escapes bifásicos: Para roturas totales en líneas que transportan gases licuados.

- Escapes de gas/vapor: Para fugas en tuberías que transportan gas/vapor.

Para todas estas fugas se utilizan los modelos recogidos en el "Yellow Book". Los cálculos se han efectuado utilizando el programa EFFECTS 7.6 de TNO.

La duración de una fuga depende del tiempo requerido para la detección y realización de acciones, como parada del proceso, cierre de las válvulas de emergencia, etc. Para una mejor definición de los escenarios, generalmente se identifican los posibles desarrollos que determinan la severidad del accidente. Las posibilidades de actuación podrían ser: aislamiento del elemento afectado, parada del proceso, etc.

Teniendo en cuenta los sistemas de seguridad automáticos instalados o la intervención humana, las duraciones de las fugas se calculan utilizando los criterios generales expuestos en la Tabla 2.2.1.1

Tabla 2.2.1.1 Duración de Fugas

Situación	Duración de la fuga para	
	Rotura total	Escape
Válvula operada remotamente. Supervisión directa o detectores	2 min	5 min
Válvula manual. Supervisión directa o detectores	5 min	10 min
Válvula operada remotamente. No hay supervisión directa ni detector	5 min	10 min
Válvula manual. No hay supervisión directa ni detector	10 min	20 min
No hay posibilidad de anular el escape	30 min	30 min

Hay que destacar que para aquellas fugas para las que el caudal de salida sea muy superior al normal de proceso, o para aquellos fallos que sean fácilmente detectables bien por la forma en la que se produce el fallo o por el tipo de consecuencias generadas, se podrán asimilarlos escapes a la rotura total con supervisión directa.

En función de los criterios indicados, se determina la duración máxima asociada a cada escenario, duraciones que en ciertas situaciones pueden verse reducidas por las condiciones específicas del escenario analizado (como el tiempo requerido para el vaciado total del

inventario existente en un equipo de la instalación durante una fuga) se considera un periodo máximo de 30 minutos.

Las máximas distancias de consecuencias asociadas a las nubes inflamables resultantes de fugas de sustancias inflamables líquidas con una alta evaporación inicial, se alcanzan en un corto intervalo de tiempo desde que se inicia la fuga. En la mayoría de los casos, en función de los sistemas de control existentes, no suelen resultar relevantes las reacciones subsiguientes del sistema a la hora de realizar una correcta evaluación de las mismas. En el caso de que se generen explosiones, sin embargo, la duración de la fuga puede resultar relevante en la determinación de la masa de vapor entre límites de inflamabilidad.

Asimismo, las roturas producidas aguas abajo de bombas o compresores, pueden resultar teóricamente en caudales de fuga muy superiores a las capacidades de las bombas, de forma que como norma general se limita, en estos casos, el caudal de fuga a la máxima capacidad de bombeo o, en caso de no disponer de dicho dato, a 1,5 veces el caudal normal de operación.

2.2.1.2 Cálculo de la evaporación

Cuando tiene lugar la fuga de una sustancia en estado líquido, sólo una fracción, a determinar, se vaporiza y dispersa. La metodología de cálculo en estos casos requiere evaluarlos siguientes conceptos que determinan la emisión total de vapor a la atmósfera:

- **Flash.**

Las sustancias que, en las condiciones del proceso, se comportan como gases licuados a presión, sufren una evaporación inmediata, o "flash", al expandirse hasta las condiciones atmosféricas, como consecuencia de la fuga. La cantidad evaporada es la necesaria para alcanzar el equilibrio termodinámico a las condiciones atmosféricas, de forma que la energía necesaria para la vaporización proviene del calor sensible del líquido que se enfría hasta su temperatura de ebullición.

- **Arrastre de aerosol.**

Como consecuencia del proceso de flash, se forman gotas muy pequeñas (aerosol) de la sustancia, que pueden ser arrastradas y evaporadas antes de llegar al suelo. El arrastre de aerosol, por otra parte, trae como consecuencia un aumento en la densidad de la nube de vapor.

Se asume que el arrastre de aerosol es del orden de la cantidad evaporada inicialmente como consecuencia del flash, sumándose el mismo.



- **Derrame de líquido en el suelo.**

La cantidad de sustancia que no es evaporada ni arrastrada como aerosol, llega al suelo y da lugar a la formación de charcos.

Es importante determinar el tamaño final del charco, y el período que tarda en alcanzarse, tanto para el cálculo de la evaporación desde él, como para los efectos derivados de la ignición y su posterior incendio, si la sustancia es inflamable.

- **Evaporación de la sustancia derramada.**

Al proceso de evaporación contribuyen simultáneamente varios mecanismos de transferencia de materia y de energía:

- a) Transmisión de calor desde el suelo.

Para aquellas sustancias que tienen un punto de ebullición inferior a la temperatura del suelo sobre el que se vierten, se produce una evaporación debida a la transmisión de calor que existe desde el suelo al seno del líquido.

La velocidad de evaporación por este mecanismo presenta un máximo, dado que la temperatura del suelo va disminuyendo progresivamente.

- b) Convección hacia el aire.

El aire, al fluir sobre la sustancia líquida, arrastrará vapores de ésta a consecuencia de procesos de transporte convectivo de materia. La energía necesaria para poder producir la evaporación se toma, en su mayor parte, del calor sensible del líquido que, por tanto, se irá enfriando, con lo que disminuirá su presión de vapor, y con ésta, la tendencia a evaporarse.

La evaporación debida a fenómenos convectivos se calcula para las dos condiciones meteorológicas seleccionadas como representativas de la zona:

Estabilidad D (con una velocidad característica de 4 m/s) y Estabilidad F (con una velocidad característica de 2 m/s).

La cantidad total que se dispersa es la suma de la obtenida en los procesos "flash", arrastre de aerosol y evaporación.

Para el cálculo de la evaporación de sustancias o mezclas de sustancias, se emplea el correspondiente módulo del modelo EFFECTS. Este modelo incorpora los diferentes mecanismos de transferencia citados, calculando la evolución del área del charco, la temperatura, la composición (para el caso de mezclas), y el caudal evaporado en función del tiempo. De esta forma se obtiene tanto el caudal evaporado en cada instante como el caudal medio evaporado a lo largo del tiempo. Se considera un período máximo de evaporación de 30 minutos.

Para el cálculo de las nubes neutras se utiliza el caudal medio evaporado desde el charco. Para el cálculo de las nubes densas se tiene en cuenta el caudal evaporado en función del tiempo.

El área de charco se calcula teniendo en cuenta el grado de confinamiento del derrame, determinado por la existencia de cubetos, drenajes, pendientes y otros equipos del entorno en el que se desarrolla el vertido. En base a esto se considera como área máxima del charco la correspondiente al área de confinamiento (tal como el área del cubeto en caso que existiera), asumiéndose como norma general que no podrá ser superior a 1.500 m² en áreas de proceso, al verse su desarrollo obstaculizado por edificaciones y debido a la presencia de drenajes.

2.2.1.3 Cálculo de la dispersión

Para enlazar los modelos de cálculo de efectos físicos con los de consecuencias, es necesario evaluar la dispersión de las nubes inflamables formadas como consecuencia de las fugas. Análogamente ocurre con los niveles de radiación originados por el incendio de charcos o jet fires, así como con los niveles de sobrepresión derivados de explosiones.

Para el caso de fugas de gas o vapor, se produce una dispersión inmediata de éstos en la atmósfera. Sin embargo, para el resto de fugas, sólo una cierta fracción de ésta, a determinar, se vaporiza y dispersa.

La metodología de cálculo en estos casos requiere evaluar los mismos conceptos anteriormente considerados en la evaporación, que determinarán la emisión total de vapor a la atmósfera, es decir, la cantidad que se dispersa, y a su vez, la cantidad de sustancia que quedará en el charco, de importancia para el cálculo de efectos.

El cálculo de la dispersión se realiza para las sustancias inflamables, cuyos efectos vienen determinados por las dimensiones y cantidad de sustancia inflamable dentro de la nube.

En este sentido, los modelos de dispersión, conocido el caudal de fuga además de los datos meteorológicos y topográficos, estiman dónde se produce una cierta concentración de la sustancia analizada. En el caso de los escenarios analizados, el tratamiento realizado a las dispersiones depende de la naturaleza del fenómeno producido:

- a) Para fuga de gases a gran velocidad (caracterizados por un número de Reynolds referido al diámetro del orificio superior a 25.000), el proceso de dispersión presenta dos etapas:
 1. Zona de comportamiento como chorro libre turbulento. Caracterizada por una alta velocidad del gas y una rápida mezcla con el aire ambiente, predominando este comportamiento sólo a distancias relativamente próximas al punto de fuga.
 2. Zona de comportamiento gaussiano. Caracterizada por un proceso de dispersión natural. Este proceso de dispersión predomina una vez que la velocidad del gas fugado se aproxima a la velocidad del aire.

Los modelos de dispersión utilizados para las citadas condiciones son:

- Modelos fuga tipo jet incluidos en EFFECTS ("Turbulent free jet"): se utiliza para calcular la cantidad de sustancia inflamable comprendida entre los límites de inflamabilidad y la máxima distancia que alcanza la nube con una concentración superior al Límite Inferior de Inflamabilidad, en los casos en que estas concentraciones se alcancen en la zona de predominio del chorro turbulento. Su dispersión no se ve afectada por las condiciones meteorológicas (estabilidad, velocidad del viento, etc.).

Dada la situación de los diferentes equipos en las unidades que forman una instalación, se asume, como hipótesis conservadora, que las fugas en forma de jet pueden colisionar fácilmente con otros equipos, por lo que el comportamiento en su dispersión pasaría a ser el de un gas sin momento cinético inicial, produciéndose asimismo, una alta dilución de la nube formada tras el choque hasta concentraciones iguales al 10% de la concentración inicial.

- EFFECTS: modelo gaussiano de cálculo de dispersión de gases neutros. Tal como se acaba de mencionar, es el modelo de cálculo utilizado para la dispersión de los chorros turbulentos tras incidir sobre un obstáculo. Se utiliza, asimismo, para las fugas de gases que no se producen a alta presión, así como para la dispersión de los vapores procedentes de charcos cuando tengan características de gases neutros.

Los datos de entrada al modelo son los siguientes:

1. Cantidad total o caudal de fuga.
 2. Datos meteorológicos.
- b) Aplicación de un modelo de gases densos para los escenarios caracterizados por:
- Fugas de gas o vapor con características de gases densos, dado el peso molecular y la temperatura a la que se encuentra el gas.
 - Fugas líquidas a las que va asociada un arrastre importante de aerosol.
 - Evaporaciones importantes desde charco de vapores con características de gases densos.

Los modelos de dispersión utilizados para dichos escenarios son:

- EFFECTS: Modelo de dispersión de gases pesados, que genera como resultados las concentraciones de la sustancia estudiada, en función de la distancia y la anchura de la nube.

2.2.1.4 Resultados de la aplicación de los modelos de evaporación y dispersión

Para cualquiera de los casos evaluados, los resultados obtenidos al aplicar los modelos de dispersión permiten conocer la concentración en el aire de un gas o vapor inflamable en cualquier punto. La concentración calculada puede ser la concentración instantánea para cualquier tiempo de interés o promediada para un tiempo representativo de la duración del fenómeno.

La determinación de la concentración es útil para el estudio de la dispersión de un gas o vapor inflamable, en cuyo caso es de interés conocer en cualquier momento la posición de la isopleta correspondiente a los Límites Inferior y Superior de Inflamabilidad (LII y LSI), así como la cantidad total de gas comprendida entre los límites de explosión, variables que definen la magnitud de una nube inflamable.

Para los escenarios accidentales seleccionados en este estudio se han determinado:

- Distancia/anchura a la que se alcanzan los LSI y LII: máximas distancias desde el punto de fuga a las que se alcanzan concentraciones iguales a los límites de inflamabilidad y anchura máxima que alcanza la nube en su dispersión.
- Cantidad de sustancia inflamable presente entre los Límites de Inflamabilidad.

Los resultados obtenidos del cálculo de la dispersión servirán como base para la determinación de las Zonas de Letalidad, Intervención y Alerta así como de la Zona de Efecto Dominó, una vez conocidos los valores umbrales al aplicar los modelos de consecuencias.

2.2.1.5 Cálculo de la radiación

El incendio es el más frecuente de los riesgos de la industria química. Los efectos de la radiación térmica pueden provocar la muerte, producir quemaduras graves y causar daños materiales considerables en la Instalación. Los efectos del fuego dependen de la intensidad de la radiación térmica y del tiempo de exposición. El incendio, o combustión, es una reacción química en la cual una sustancia se combina con oxígeno y libera calor. Normalmente el incendio se produce cuando un material combustible entra en contacto con una fuente de calor. Si un combustible líquido o sólido se calienta, desprende vapor, formando una mezcla inflamable con el aire. Si esta mezcla inflamable se encuentra dentro de los límites de inflamabilidad y entra en contacto con una fuente de ignición, la combustión comenzará siempre que la fuente de ignición tenga energía suficiente. Los vapores pueden arder por una pequeña llama o una chispa, mientras que los sólidos requieren una fuente de ignición más intensa.

Para poder determinar las consecuencias asociadas al incendio de charcos y jet fires, es necesario determinar los niveles de radiación originados por este tipo de fenómenos.

Para ello, se hace uso de los modelos de cálculo de radiación, que predicen dónde se produce un nivel dado de radiación, conocidas las dimensiones y forma del charco o jet fire. Cuando se produce un vertido de un líquido se forma un charco en el suelo que puede tener dos consecuencias:

- Si el charco entra en contacto con un punto a temperatura superior a la de inflamación del líquido, éste se incendiará ante la existencia de una fuente de ignición. Este fenómeno es conocido con el nombre de "pool fire". Los efectos producidos por los incendios de charco se estudian mediante el programa de cálculo incluido en el paquete EFFECTS. Este programa calcula la radiación térmica generada como consecuencia de las llamas en función de la sustancia y de las dimensiones del charco.
- Si la evaporación del charco es rápida (fundamentalmente si la temperatura de ebullición del líquido es inferior a la temperatura ambiente) se formará una nube de vapor que puede originar una explosión o simplemente una deflagración.

Cuando se produce un escape de gas inflamable, las consecuencias pueden ser las siguientes:

- Una explosión, si la cantidad de gas y el grado de confinamiento son suficientes, si bien todo ello condicionado por las características de reactividad de la sustancia fugada.
- Un incendio, según las condiciones en las que se encuentre el gas: “flash fire” (llama progresiva de difusión o premezcla de baja velocidad de llama, que no produce onda de presión importante), o jet fire (inflamación de un gas que escapa a alta velocidad).

Para realizar el cálculo de los niveles de radiación, es necesario conocer las propiedades de la sustancia involucrada, las dimensiones del charco o de la nube de gas formada, así como datos meteorológicos de la zona. Los parámetros meteorológicos representativos usados para el cálculo son la temperatura ambiente y la humedad relativa.

El programa EFFECTS se utiliza para el cálculo de los valores de radiación obtenidos a diferentes distancias de un charco. Para el cálculo de la radiación provocada por un jet fire se utilizará el “Chamberlain model”. Para el cálculo de la radiación emitida por un pool fire se considerará en todos los casos la dimensión de charco máxima, como criterio conservador. Tal como se ha indicado, se adopta el criterio de que el área máxima de charcos será de 1.500 m², al verse su desarrollo obstaculizado por las construcciones y debido a la presencia de drenajes, pudiéndose superar este área si no existe confinamiento (derrame sobre agua) o si las dimensiones del mismo son superiores (caso de cubetos u otros medios de contención de derrames).

2.2.1.6 Cálculo de sobrepresiones y alcance de proyectiles

Los accidentes provocados en la industria por explosiones pueden tener consecuencias letales o destructoras debido a la onda de expansión y/o la proyección de fragmentos que producen.

La explosión es una liberación repentina y violenta de energía. La violencia de la explosión depende de la velocidad a la cual se libera la energía. Según sea dicha velocidad, la explosión puede ser de dos clases:

- i. Deflagración, con velocidad de llama de 1 a 300 m/s.
- ii. Detonación con velocidad de llama superior a 300 m/s, pudiendo alcanzar los 2000-3000 m/s.

Las explosiones pueden clasificarse, según su grado de confinamiento, en:

a) Explosiones confinadas (CVE, Confined Vapour Explosion)

La energía liberada en una explosión confinada en un recipiente se distribuye entre energía de ondas de choque y energía de proyección de fragmentos. Las explosiones confinadas en recipientes (CVE) pueden ser de dos tipos:

- Explosiones físicas. Aquellas cuya energía liberada es de tipo físico. La energía física puede ser de presión, de tensión en metales, térmica y eléctrica. Las explosiones físicas más típicas son las debidas a la elevada presión de un vapor, de tal modo que la energía proviene de la expansión adiabática del vapor confinado en el recipiente.

Un ejemplo de éstas es la BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion), fenómeno que se da cuando un volumen de líquido, se vaporiza y escapa repentinamente a la atmósfera. La BLEVE suele estar provocada por escapes de productos inflamables que dan lugar a pool fire, o incendios cercanos a un recipiente que contiene un líquido a presión.

Si la nube de vapor que se ha formado en la vaporización flash es inflamable se producirá un "fireball", cuyos efectos de radiación térmica se sumarán a los efectos de sobrepresión y proyección de fragmentos. En la práctica, las sobrepresiones no son tan importantes como la radiación térmica en el caso de la BLEVE, por lo que el estudio de las consecuencias se centra en la radiación térmica generada.

- Explosiones químicas. Aquellas originadas por la energía liberada en una reacción química. El caso más frecuente es la explosión por ignición de una mezcla de vapores inflamables y aire. La energía liberada proviene de la suma de la energía de expansión adiabática del gas y la energía de reacción química (que para una ignición es la energía de combustión del gas).

El estudio de explosiones confinadas en tanques se realiza siguiendo el método propuesto en el "Guide lines for evaluating the Characteristics of Vapour Cloud Explosions, Flash Fires and BLEVEs". Según este método, la opción más conservadora es considerar que toda la energía de explosión se transforma en ondas de choque, despreciando la energía que se pierde en la deformación plástica de las paredes del recipiente y en la formación y lanzamiento de proyectiles (aunque la proporción podría alcanzar en algunos casos hasta el 40%).

El estudio de la energía liberada en la explosión se realiza mediante una correlación con la masa de TNT equivalente.

Además de los cálculos de la sobrepresión, la rotura catastrófica de recipientes producirá proyección de fragmentos. Puesto que la distribución de los fragmentos es estadística, para grandes explosiones pueden producirse muchos fragmentos, siendo elevada la probabilidad de que algunos alcancen grandes distancias de consecuencias.

Para el cálculo de consecuencias asociado al lanzamiento de proyectiles se emplea una estimación de la máxima distancia, basada también en la masa de TNT equivalente, de acuerdo con el criterio establecido por V.J. Clancey.

b) Explosiones no-confinadas (UVCE, Unconfined Vapour Cloud Explosion)

Tienen lugar por la ignición de mezclas de gas inflamable y aire en espacios abiertos, que afectan a la masa de gas comprendida entre los límites de inflamabilidad. La ignición retardada de una nube de gas inflamable puede originar una explosión y las sobrepresiones correspondientes si la nube está considerablemente confinada, y la sustancia presenta unas ciertas características de explosividad.

La gravedad de la explosión depende de la cantidad de gas en la nube que se encuentre dentro de la región explosiva (entre el LII y el LSI).

Los modelos de cálculo de ondas de presión predicen dónde se produce un determinado nivel de sobrepresión, conocidas las propiedades de la sustancia involucrada, la cantidad de sustancia involucrada, así como ciertos parámetros meteorológicos de la zona.

Los cálculos se realizan utilizando los siguientes modelos:

- EFFECTS para calcular la cantidad de materia que se encuentra entre los límites de explosividad y para la determinación de las distancias a las que se alcanza una determinada sobrepresión.

Se asume que la cantidad total de sustancia que participa en la explosión es la que se encuentra entre los límites de inflamabilidad. Asimismo, se considera que el centro de la explosión se produce en el punto medio de la nube.

En este sentido, no hay ningún criterio científico reconocido de manera universal que determine cuáles son las condiciones mínimas necesarias para que se produzca una UVCE, la distancia que puede alcanzar la nube y el tiempo que puede transcurrir antes de la deflagración.

En cualquier caso, pueden considerarse como factores relevantes para que se produzca una UVCE la reactividad del gas, el caudal de fuga registrado y la cantidad total de gas emitido.

La mayoría de los autores consideran que por debajo de 1 a 15 toneladas de vapor inflamable en la nube, las explosiones son improbables, aunque se han citado valores inferiores (del orden de algunas decenas de kg) para sustancias muy reactivas, como el hidrógeno.

2.2.2 Cálculo de consecuencias

Los modelos de consecuencias se usan para calcular las Zonas de Planificación de Emergencias (ZA y ZI) y Efecto Dominó, así como el tipo y extensión del daño sobre la salud resultante de los efectos provocados por cada escenario de accidente seleccionado. Los efectos dependen del carácter de la sustancia involucrada, manifestándose como radiación térmica, en caso de sustancias inflamables, y como niveles de sobrepresión o alcance de proyectiles, en el caso de las explosivas.

Se entiende por elementos vulnerables, las personas, el medio ambiente y los bienes que pueden sufrir daños como consecuencia de los accidentes esperados.

La clasificación de zonas de vulnerabilidad se establece en base a una mayor o menor gravedad de los daños producidos.

Según la Directriz Básica se definen dos tipos de Zonas de Planificación de Emergencias:

- A. **Zona de Intervención:** Es aquella en la que las consecuencias de los accidentes producen un nivel de daños que justifica la aplicación inmediata de medidas de protección.
- B. **Zona de Alerta:** Es aquella en la que las consecuencias de los accidentes provocan efectos que, aunque perceptibles por la población, no justifican la intervención, excepto para los grupos críticos de población.

Para los fenómenos de tipo térmico la Directriz Básica propone como Valores Umbrales:

- **Zona de Intervención:** Una dosis de radiación térmica de $250 \text{ (kW/m}^2\text{)}^{4/3} \cdot \text{s}$, equivalente a las combinaciones de intensidad térmica y tiempo de exposición que se indican a continuación:

Tabla 2.2.2.1. Valores umbrales Zona de Intervención

I (kW/m ²)	7	6	5	4	3
t _{exp} (s)	20	25	30	40	60

- **Zona de Alerta:** Una dosis de radiación térmica de $115 \text{ (kW/m}^2\text{)}^{4/3} \cdot \text{s}$, equivalente a las combinaciones de intensidad térmica y tiempo de exposición que se indican a continuación:

Tabla 2.2.2.2. Valores umbrales Zona de Alerta

I (kW/m ²)	6	5	4	3	2
t _{exp} (s)	11	15	20	30	45

Para los fenómenos de tipo mecánico se proponen como valores umbrales:

- **Zona de Intervención:**
 - Un valor local integrado del impulso, debido a la onda de presión, de 150 mbar.s.
 - Una sobrepresión local estática de la onda de presión de 125 mbar.
 - El alcance máximo de proyectiles con un impulso superior a 10 mbar.s en una cuantía del 95%. Producidos por explosión o estallido de continentes.
- **Zona de Alerta:**
 - Un valor local integrado del impulso, debido a la onda de presión, de 100 mbar.s.
 - Una sobrepresión local estática de la onda de presión de 50 mbar.
 - El alcance máximo de proyectiles con un impulso superior a 10 mbar.s en una cuantía del 99,9%. Producidos por explosión o estallido de continentes.

Como se ha indicado, la delimitación de las dos áreas anteriores depende del tipo de fenómeno, o fenómenos, que puedan producir los daños, así como de la intensidad con que se manifiesten, cuantificada mediante valores umbrales de la magnitud física responsable del fenómeno.

A continuación se desarrolla la metodología de cálculo de consecuencias para las hipótesis consideradas, en base a la metodología general anteriormente expuesta.

2.2.2.1 Sustancias inflamables

La fuga de una sustancia inflamable puede provocar diferentes desarrollos de accidente, en función de la magnitud de la fuga, el tipo de ignición producido, así como las características del entorno en el que se produce.

A. Incendio de charco (Charco inflamable o pool fire)

Se produce charco inflamable por la ignición del charco formado como consecuencia de la fuga líquida de una sustancia inflamable.

Los modelos de consecuencias que se utilizan toman en consideración el nivel de radiación recibida y el tiempo de exposición a la misma.

Dichos modelos de consecuencias debidos a la radiación térmica se derivan de experiencias sobre animales y relacionan la dosis de radiación recibida con la proporción de muertes de individuos sujetos a exposición.

Para conocer los efectos letales producidos sobre las personas causados por la radiación térmica, se hace uso de la función Probit, que evalúa la probabilidad de muertes por quemaduras de tercer grado, y que en este caso presenta la siguiente forma:

$$Pr = -36,38 + 2,56 \ln (q^{4/3} \cdot t).$$

Siendo:

Pr = Valor Probit.

q = carga térmica recibida, en W/m².

t = tiempo de exposición, en segundos.

A partir de esta función se determina el nivel de radiación correspondiente al 1% de letalidad de los individuos expuestos con un 20 % de la piel desnuda expuesta, que resulta ser de 12 kW/m², asociado a un tiempo de exposición de unos 20 s, que es el tiempo estimado para que el individuo sujeto a la radiación alcance un lugar seguro.

Además de las citadas Zonas de Letalidad, se calculan las distancias correspondientes a las Zonas de Intervención y Alerta presentadas en el apartado anterior, según define la Directriz Básica.

De acuerdo con la Directriz Básica, para los incendios de duración mayor de un minuto se establece como tiempo de exposición el transcurrido hasta que los afectados alcancen una zona protegida frente a la radiación o donde la intensidad térmica sea inferior a $1,7 \text{ kW/m}^2$.

Con objeto de determinar las distancias que delimitan las Zonas de Intervención y Alerta, se recomienda seguir el modelo de respuesta de la población ante la génesis de incendios propuesta por TNO, en el que se establece un primer período de reacción de unos 5 segundos, donde la población permanece estática, y a continuación se produce la huida, alejándose del incendio a una velocidad media de 4 m/s .

B. Llamorada (Nube de vapor inflamable o flash fire)

En el cálculo de los efectos derivados de la inflamación de una nube de gas se establece que sólo se puede producir la ignición de la masa de gas en la zona comprendida entre los límites superior e inferior de inflamabilidad de la sustancia considerada.

Como se ha indicado, la distancia que determina el radio de letalidad 100% espacio es aquella para la que la concentración de sustancia se corresponde con la del límite inferior de inflamabilidad. Fuera de esta zona, los efectos debidos a la radiación son inapreciables debido a que este tipo de ignición es prácticamente instantánea.

La legislación actual no define valores umbrales para las Zonas de Intervención ni de Alerta, por lo que no se han considerado éstas para este tipo de fenómenos.

C. Dardo de fuego (Jet fire)

Se corresponde con el fenómeno físico de la formación de un dardo de fuego, originado por la ignición inmediata de una fuga gaseosa o líquida dotada de alta velocidad de salida.

La existencia de un cierto tiempo de exposición asociado a estos fenómenos de radiación, hace que se definan las Zonas de Vulnerabilidad de manera análoga a las mencionadas para pool fire. Se establece que en el interior del dardo de fuego se produce un 100% de letalidad.

Las distancias de consecuencias asociadas a los dardos de fuego no suelen ser relevantes, más aún cuando se evalúan las consecuencias fuera de los límites de batería de la instalación.

2.2.2.2 Sustancias que pueden provocar explosiones

Las explosiones pueden originarse tanto por ignición de sustancias inflamables, como por la alta inestabilidad asociada a determinadas sustancias con carácter explosivo, o por la formación de

mezclas explosivas en el interior de equipos de proceso. En el caso de las primeras, la explosión se extenderá a la masa de gas comprendida entre los límites superior e inferior de explosividad. Sin embargo, para que el nivel de sobrepresiones asociado sea importante, se requiere que la sustancia posea una cierta reactividad, y además, la cantidad fugada sea relevante, al tiempo que se consiga un cierto grado de confinamiento de la nube, situación que se corresponde, fundamentalmente, con áreas en las que exista cierta densidad de edificios y equipos, o bien se trate de recintos cerrados.

En este sentido, atendiendo a las características de las sustancias presentes en la Planta Termosolar CASABLANCA, y al historial de accidentes ocurridos en la Industria Química y Petroquímica, se han considerado las explosiones de nubes de las sustancias con características inflamables.

En relación con las consecuencias asociadas a las explosiones, cabe decir que una explosión puede causar daños al hombre por radiación térmica y devastación. Entre los efectos asociados a las explosiones, los más graves son los asociados a la devastación. Ésta puede generar tres tipos de efectos: onda expansiva, proyección de fragmentos y desplazamiento total del cuerpo.

Asimismo, se considera el riesgo asociado a las personas que se encuentran en el interior de los edificios en el caso de que la explosión produzca la destrucción de éstos.

Para la evaluación de las distancias de consecuencias correspondientes a las Zonas de Planificación de Emergencias, los valores umbrales de sobrepresión local estática definidos en la legislación se corresponden con 125 mbar para Zona de Intervención y 50 mbar para Zona de Alerta. Asimismo, la Zona de Letalidad 1% se corresponde con una sobrepresión de 100 mbar (basada en los daños producidos, principalmente, por la destrucción de las edificaciones).

La zona de vulnerabilidad asociada a una explosión es una circunferencia de origen al centro de la explosión. En base a esto, las distancias de consecuencias obtenidas como resultado del cálculo de sobrepresiones, hay que sumarle la distancia respecto del punto de fuga a la que se encuentra el centro de la explosión. Se asume que el centro de la explosión se sitúa en el punto medio de la nube inflamable.

Respecto a los daños materiales se recurre a lo expresado en el "Green Book", donde se presenta la siguiente clasificación recogida en la Tabla 2.2.2.2

Tabla 2.2.2.2 Tipo de daño producido por sobrepresión

Tipo de daño	Sobrepresión (mbar)
--------------	---------------------

Alto	300
Reparable	100
Daño de cristales	30
Rotura de ventanas	10

Con relación a los valores indicados en esta tabla, los máximos valores de sobrepresión asociados a la CVE dependen de, además de la reactividad de la sustancia involucrada, del grado de confinamiento considerado, pudiendo no llegar a alcanzarse altos niveles de sobrepresión.

Como complemento a lo anterior, en la Tabla 2.2.2.2.1 se muestran los valores experimentales de sobrepresiones y tipo de daños que pueden producirse en instalaciones industriales.

Tabla 2.2.2.2.1 Valores experimentales de sobrepresión y tipo de daños (instalaciones industriales)

Descripción	Sobrepresión (mbar)
Fallo del techo de tanque de almacenamiento	70
Daños a las estructuras de acero	80-100
Fallo de las paredes de hormigón	150-200
Rotura de los tanques de combustible vacíos	200-300
Fallo de los edificios de acero sin estructura	200-300
Pequeñas deformaciones en las liras de tuberías	200-300
Desplazamiento de liras y rotura de tuberías	350-400
Daños a las instalaciones de destilación	350-800
Fallo de liras	400-550
Fallo en paredes de ladrillo de 20-30 cm	500
Desplazamiento de tanques esféricos y fallo de las tuberías conectadas	500-1000
Fallo en los soportes de tanques esféricos	1000

2.2.3 Efecto dominó

El R.D. 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueba medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, presta una especial atención a los accidentes con posible efecto "dominó", debido a la ubicación y proximidad de establecimientos en los que estén presentes sustancias peligrosas.

El efecto dominó se define como "la concatenación de efectos que multiplica las consecuencias, debido a que los fenómenos peligrosos pueden afectar además de los elementos vulnerables exteriores, otros recipientes, tuberías o equipos del mismo establecimiento o de otros establecimientos próximos, de tal manera que se produzca una nueva fuga, incendio, reventón, estallido en los mismos, que a su vez provoque nuevos fenómenos peligrosos".

El análisis del efecto dominó tiene como objeto evaluar el peligro de propagación de accidentes, tanto en la propia instalación como a establecimientos cercanos. Para ello se tiene en cuenta las distancias existentes entre los equipos y las distancias a las que se alcanzan los valores umbrales definidos como "efecto dominó".

Para la determinación del efecto dominó asociado a posibles accidentes graves se han tenido en cuenta los siguientes valores umbrales, definidos en la "Directriz Básica":

Tabla 2.2.3 Efecto Dominó

Efecto	Valor umbral
Radiación térmica	8 kW/m ²
Sobrepresión	160 mbar

2.2.4 Análisis de las consecuencias medioambientales

El "riesgo medioambiental" constituye un aspecto a considerar dentro del ámbito de la prevención de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

En este sentido, la Directriz básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas (R.D. 1196/2003), bajo el título de "Análisis de vulnerabilidad del medio ambiente" indica textualmente:

"El industrial proporcionará un análisis fundamentado en la identificación, caracterización y valoración sistemática y objetiva de cada uno de los componentes y factores relevantes del sistema de riesgo".

El análisis se basará en la evaluación y parametrización de los cuatro componentes que constituyen el sistema de riesgo:

- Fuentes de riesgo.
- Sistemas de control primario.

- Sistema de transporte.
- Receptores vulnerables.

Para la determinación de los posibles efectos de un Derrame accidental de una sustancia peligrosa sobre el medio ambiente, se utilizará la metodología propuesta por la "Guía Técnica de Análisis del Riesgo Medioambiental" de la Dirección General de Protección Civil.

La determinación del "Índice de riesgo medioambiental" (I.R.M.) se realiza a partir de la valoración de los dos factores siguientes:

- La probabilidad/frecuencia de ocurrencia del accidente.
- La gravedad de las consecuencias medioambientales del accidente.

El I.R.M. permitirá disponer de una clasificación de los riesgos, así como una caracterización y evaluación de cada uno de ellos, con la información necesaria para adoptar las medidas de actuación oportuna

2.2.4.1 Análisis de las consecuencias medioambientales

Las consecuencias medioambientales de un Derrame accidental de sustancias peligrosas se estiman a partir de lo que denominamos "Índice global de consecuencias medioambientales" (I.G.C.M.).

El I.G.C.M. se determina a partir de la identificación, caracterización y valoración sistemática y objetiva de cada uno de los componentes que constituyen el sistema de riesgo definidos en la Directriz Básica:

- Fuentes de riesgo.
- Sistemas de control primario.
- Sistema de transporte y extensión de los efectos dañinos sobre el entorno.
- Vulnerabilidad de los medios receptores.

Fuentes de riesgo



Dentro del componente “fuentes de riesgo”, la peligrosidad de las sustancias implicadas y su cantidad constituyen los aspectos más importantes a considerar para establecer el valor de la gravedad de las consecuencias medioambientales.

a) Peligrosidad

La valoración de la peligrosidad de una sustancia se puede realizar a partir de un conjunto de cinco propiedades: toxicidad, volatilidad, bioconcentración, absorción y biodegradación.

La toxicidad viene dada por las frases “R” de riesgo.

Tabla 2.2.4.1.1. Criterios utilizados según Frases "R"

PELIGROSIDAD Frase "R"		
Medio acuático	Medio no acuático	Puntuación
R50	R54/57	10
R50/R53	R54	10
R51/R53	R55/R57	8
R52/R53	R56/R57	5
R52 y/o R53	--	5
--	R58/R59	4

MEDIO ACUÁTICO

R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos
R51 Tóxico para los organismos acuáticos
R52 Nocivo para los organismos acuáticos
R53 Puede producir efectos a largo plazo en el medio acuático

MEDIO NO ACUÁTICO

R54 Tóxico para la flora
R55 Tóxico para la fauna
R56 Tóxico para los organismos del suelo
R57 Tóxico para las abejas
R58 Puede producir efectos a largo plazo en el medio ambiente
R59 Peligroso para la capa de ozono

1. Valores de la toxicidad aguda LC₅₀ ó de la EC₅₀. La toxicidad representa la característica más directamente relacionada con la peligrosidad de las sustancias para el medio ambiente, por lo que se utilizarán los valores de la LC₅₀ ó de la EC₅₀ de la sustancia implicada en el accidente para estimar su peligrosidad.

Tabla 2.2.4.1.2. Criterios utilizados según Toxicidad

PELIGROSIDAD	
Toxicidad aguda LC ₅₀ ó EC ₅₀ (mg/l)	Puntuación
< 1 mg/l	10
1-6	8
6-30	6
30-200	4
200-1.000	2
>1.000	1

En el caso de disponer de valores de toxicidad aguda (LC₅₀ ó EC₅₀) y conocer las frases "R" de riesgo, se aplicará el criterio que asigne la puntuación más alta.

2. El resto de propiedades se valorarán según las características de las sustancias que definen su peligrosidad, puntuando según las tablas siguientes:

Tablas 2.2.4.1.3. Criterios utilizados según Volatilidad, Adsorción, Bioconcentración y Biodegradación

Volatilidad (log H) H – constante de Henry (atm m³/mol)	Puntos
Log H<-3	5
-3≤Log H<-1	4
-1≤Log H<1	3
1≤Log H<2	2
Log H≥3	1
Adsorción (log Kow) Kow – coeficiente de reparto octanol-agua	Puntos
Log Kow>2	2
1<Log Kow≤2	1
Log Kow≤1	0

BIOCONCENTRACIÓN (lo BCF)	Puntos
Log BCF>2	2
1<Log BCF≤2	1
Log BCF≤1	0
BIODEGRADACIÓN (BD)	Puntos
BD<2 (meses o periodos de tiempo mayores)	2
2≤BD<2,5 (meses/semanas)	1,5
2,5≤BD<3,5 (semanas/días)	1
3,5≤BD<4,5 (días/horas)	0,5
BD≥4,5 (horas)	0

3. El índice de peligrosidad de una sustancia implicada en un accidente variará desde un máximo de diez (10) puntos en los casos que suponen una mayor amenaza desde el punto de vista de las consecuencias medioambientales a un mínimo de un (1) punto, en los casos menos peligrosos.

b) Cantidad involucrada

La cantidad de sustancia involucrada en el accidente ofrece una idea de la magnitud del accidente. De su estimación y conocimiento, dependen en gran medida los recursos necesarios para disminuir los posibles impactos ocasionados.

La cantidad de sustancia vertida se determina por cálculo o estimación y se le asigna una puntuación a partir de la tabla siguiente:

Tablas 2.2.4.1.4. Criterios utilizados según Cantidad involucrada

Cantidad involucrada (Tm)	Puntos
> 500	10
50-500	7
5-49	5
0,5-4,9	3
<0,5	1

Sin embargo, una vez ocurrido el accidente, no toda la cantidad involucrada va a ser transportada hasta alcanzar los receptores vulnerables. A fin de estimar la cantidad efectiva que llega al medio deberá aplicarse un factor de corrección relacionado con los sistemas de control primario existentes (entre otros: cubetos de contención, tipo de suelo, distancia, pendiente, etc.).

Sistemas de control primario

Dentro de la metodología utilizada en este Estudio, el componente "sistemas de control primario" constituye un factor de corrección de la cantidad de sustancia involucrada en un escenario accidental.

En función de los sistemas de control primario existentes para un determinado escenario, la cantidad de sustancia involucrada podrá verse reducida en un determinado porcentaje, que estará comprendido entre 0% para aquellos casos en los que no exista ningún sistema de control primario y 100% donde la existencia de estos sistemas reduzca totalmente la cantidad de sustancia involucrada. (Ejemplo: retención del 100% de la sustancia dentro del cubeto de contención).

Sistemas de transporte

Los sistemas de transporte constituyen el nexo de unión entre las fuentes de riesgo y los receptores del daño.

La extensión espacial del daño constituye uno de los criterios más estrechamente relacionados con el tipo de receptores que serán afectados. La importancia de la extensión del accidente dependerá de la calidad / vulnerabilidad del hábitat afectado, dividiéndose en hábitat de aguas de superficie, hábitat marinos y aguas subterráneas.

Las extensiones de referencia para comparar el tamaño del hábitat afectado se resumen en la siguiente tabla:

Tablas 2.2.4.1.5. Criterios utilizados según Tipo de medio receptor afectado y su tamaño

Tipo de medio receptor afectado	Tamaño de referencia afectado
Río	10 km
Estuario	6 Hectáreas
Lago	3 Hectáreas

Para el cálculo de la extensión del daño se sigue el criterio de diferenciar el medio acuático, que es el medio de propagación mayor normalmente; del medio no acuático:

Tabla 2.2.4.1.6 Criterios utilizados para el aspecto de extensión del daño

Puntos	Tipo de medio afectado y extensión		
	Medio NO acuático (incluyendo aguas subterráneas)	Medio acuático	
		Corrientes de aguas superficiales (Ej.: río, canal, riachuelo, etc.)	Otros tipos (Ej.: lago, estanque, estuario, zonas marítimo costeras)
10	Mayor o igual que 10 hectáreas	Mayor o igual que 10 km	Mayor o igual que 2 hectáreas
↑ ↓	Relación logarítmica decimal del tipo $y = a + b \cdot \log_{10}(x)$		
1	Dentro de los límites del emplazamiento		

Receptores vulnerables

La estimación del componente “receptores vulnerables” incluye una valoración de la afección a los entornos natural y socioeconómico.

La valoración se realizará definiendo primeramente las coordenadas UTM del establecimiento afectado. Posteriormente, se clasifica el tipo de hábitat en el que se encuadra el establecimiento, con una clasificación del 1 al 10 para el criterio de receptores vulnerables.

Tabla 2.2.4.1.7 Criterios utilizados para el criterio de receptores vulnerables

Puntos	Hábitat	Índice de naturalidad	Hábitat prioritario	Observaciones / recomendaciones
1	Código J Hábitat de desarrollos industriales y otros tipos de hábitat	-	-	Código J1, Código J3, Código J4, Código J6
2		-	-	Código J2, Código J5
3	Código I Hábitat agrícolas, hortícolas regular o recientemente cultivados	-	-	Código I2
4		-	-	Código I1
5	Hábitat clasificados dentro del anexo I de la Directiva 92/43/CEE de hábitat	1	NO	-
6		1	SI	-
7		2	NO	-
8		2	SI	-
9		3	NO	-
10		3	SI	-

Una vez determinado el valor asociado a la vulnerabilidad/calidad del hábitat en el que se encuentra el establecimiento, se tendrán en cuenta una serie de factores condicionantes que pueden modificar la puntuación inicial. Estos factores con los siguientes:

- a) Espacios naturales protegidos
- b) Categorías de protección de especies
- c) Patrimonio histórico artístico
- d) Reversibilidad del daño/recuperación
- e) Impacto socioeconómico asociado a la alteración de los recursos naturales

Tabla 2.2.4.1.8 Criterios utilizados para el factor condicionante espacios naturales protegidos

Factor condicionante Espacios Naturales Protegidos	Δ (%)	
¿Existen espacios naturales protegidos en el área de influencia del escenario accidental?	SI	30
	NO	0

Tabla 2.2.4.1.9 Criterios utilizados para el factor condicionante categorías de protección de especies

Categoría de protección	Δ (%)
En peligro de extinción	10
Sensibles a la alteración de su hábitat	8
Vulnerables	5
De interés especial	2
Sin categoría de protección	0

Tabla 2.2.4.1.10 Criterios utilizados para el factor condicionante patrimonio histórico artístico

Patrimonio histórico artístico	Δ (%)
Bienes inmuebles con la categoría de bien de interés cultural	10
Bienes inmuebles con cualquier otro tipo de categoría de protección	5
Ninguna de las anteriores	0

Tabla 2.2.4.1.11 Criterios utilizados para el factor condicionante reversibilidad del daño/recuperación

Tiempo de recuperación	Años	Δ (%)
Posible daño permanente	50	10
De 5 a 20 años	20	
De 1 a 5 años	5	
De semanas a 1 año	1	5
Días	0,1	

Tabla 2.2.4.1.11 Criterios utilizados para el factor condicionante impacto socioeconómico asociado a la alteración de los recursos naturales

Impacto socioeconómico asociado a la alteración de los recursos naturales	Operador lógico	Impacto socioeconómico asociado a la alteración de los recursos naturales	Δ (%)
Alteración de más de una actividad económica recogida en el punto A Alteración significativa de una actividad económica recogida en el punto A	y	Afección a alguno de los tipos de infraestructuras recogidas en el punto B	40
Alteración de más de una actividad económica recogida en el punto A Alteración significativa de una actividad económica recogida en el punto A	o	Afección a alguno de los tipos de infraestructuras recogidas en el punto B	20
Ninguna de las anteriores			0

A) Actividades económicas directamente relacionadas con el medio ambiente:

- a. Agrícola
- b. Ganadera
- c. Forestal
- d. Pesca
- e. Minería
- f. Industrial
- g. Turismo

B) Infraestructuras: Afección causada por el accidente a las infraestructuras del entorno.

- a. Redes de transporte y comunicación
- b. Sistemas de almacenamiento y recogida de residuos
- c. Suministro y transporte de energía eléctrica
- d. Suministro de agua
- e. Infraestructuras de telecomunicaciones

Con todos los parámetros anteriores, se asocia a cada situación de riesgo un valor o índice de riesgo medioambiental (IRM) que es evaluado en función de los elementos que lo componen IGCM (índice global de consecuencias medioambientales) y frecuencia o probabilidad.

Las tres regiones de riesgo medioambiental como resultado son:

— **Región de riesgo elevado.** En esta área deben ser implantadas medidas de reducción del riesgo, independientemente del coste asociado.

— **Región ALARP (As low as reasonably practicable- Tan bajo como sea posible).** El riesgo medioambiental delimitado por esta región, pese a ser tolerable, debería ser reducido hasta los niveles más bajos que sea factible, sin incurrir en costes desproporcionados.

El riesgo sería únicamente tolerable si reducciones mayores de su nivel fuesen impracticables, o tan sólo se alcanzasen mediante un excesivo coste, esfuerzo o tiempo.

— **Región de riesgo moderado.** El nivel de riesgo de esta área es insignificante y es probable que se incurra en excesivos costes si se toman medidas para alcanzar una mayor reducción

Tabla 2.2.4.1.12 Criterios de Riesgo Medioambiental

Región	Nivel de Actuación
Riesgo elevado	Implantación de medidas de reducción del riesgo, independientemente del coste asociado.
ALARP (Tan bajo como sea posible)	Riesgo tolerable pero que debería ser reducido hasta los niveles más bajos factible, sin incurrir en costes desproporcionados.
Riesgo moderado	El nivel de riesgo insignificante, siendo probable incurrir en costes excesivos si se toman medidas para alcanzar una mayor reducción.

3 ZONAS OBJETO DE PLANIFICACIÓN

3.1 Valores umbrales

Los valores umbrales de las Zonas de Intervención, Zona de Alerta y Zona de Efecto Dominó serán los determinados por el R.D. 1196/2003, que se relacionan a continuación:

Valores umbral para los fenómenos de tipo térmico (Radiación térmica)

Para estos fenómenos, los valores umbral indicado en la citada Directriz son:

Tabla 3.1.1. Valores umbrales para los fenómenos de tipo térmico

Efecto físico	Zona de Intervención	Zona de Alerta
Radiación térmica	250 (kW/m ²) ^{4/3} .s	115 (kW/m ²) ^{4/3} .s

Valores umbral para los fenómenos de tipo mecánico (Sobrepresión)

Para estos fenómenos, los valores umbral para la determinación de la Zona de Intervención y Alerta son los que a continuación se señalan:

Tabla 3.1.2. Valores umbrales para los fenómenos de tipo mecánico

Efecto físico		Zona de Intervención	Zona de Alerta
Sobrepresión	Valor local integrado del impulso debido a la onda de presión	150 mbar.seg	100 mbar.seg
	Sobrepresión local estática de la onda de presión	125 mbar	50 mbar

Valores umbral para los fenómenos de tipo tóxico

Para estos fenómenos, los valores umbral para la determinación de la Zona de Intervención y Alerta son los que a continuación se señalan:

Tabla 3.1.3. Valores umbrales para los fenómenos de tipo tóxico

Efecto químico	Zona de Intervención	Zona de Alerta
Toxicidad (ppm)	AEGL-2	AEGL-1

Valores umbral para el Efecto Dominó.

Para estos fenómenos, los valores umbral para la determinación de la Zona de Efecto Dominó son los que a continuación se señalan:

Tabla 3.1.4. Valores umbrales para el Efecto Dominó

Escenario / Efecto	Valor umbral
Radiación térmica	8 kW/m ²
Sobrepresión	160 mbar

Índice de Riesgo Medioambiental.

El valor de IRM obtenido mediante esta metodología se asigna a una de las tres categorías siguientes:

Tabla 3.1.4 Criterios de Riesgo Medioambiental

Región	Nivel de Actuación
Riesgo elevado	Implantación de medidas de reducción del riesgo, independientemente del coste asociado.
ALARP (Tan bajo como sea posible)	Riesgo tolerable pero que debería ser reducido hasta los niveles más bajos factible, sin incurrir en costes desproporcionados.
Riesgo moderado	El nivel de riesgo insignificante, siendo probable incurrir en costes excesivos si se toman medidas para alcanzar una mayor reducción.

La inclusión de los riesgos dentro de las categorías anteriores sirve de base al industrial para establecer estrategias y medidas de reducción.

3.2 Categorización de los accidentes

La categorización de los accidentes planteados como hipótesis se realiza en función de lo indicado en el R.D. 1196/2003, sobre el concepto de "Accidente Grave":

- **Categoría 1:** aquellos para los que se prevea, como única consecuencia, daños materiales en el establecimiento accidentado y no se prevean daños de ningún tipo en el exterior de éste.

- **Categoría 2:** aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles víctimas y daños materiales en el establecimiento; mientras que las repercusiones exteriores se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en zonas limitadas.
- **Categoría 3:** aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del medio ambiente en zonas extensas y en el exterior del establecimiento.

Esta categorización se deriva del estudio de Análisis de Riesgos del Informe de Seguridad de la Planta Termosolar CASABLANCA, reflejándose los siguientes valores en el mismo:

Tabla 3.2 Categorización de los accidentes en Planta Termosolar CASABLANCA

Escenario	Descripción del Escenario	Sustancia Implicada	Consecuencias más desfavorables	Categoría
1	Fuga HTF lazo campo solar	Aceite térmico (HTF)	Radiación térmica	1
2	Fuga en bombas sistema HTF	Aceite térmico (HTF)	Radiación térmica	1
3	Rotura de depósito de rebose de HTF	Aceite térmico (HTF)	Radiación térmica	1
4	Rotura catastrófica de depósito de expansión de HTF	Aceite térmico (HTF)	Radiación térmica	1
5	Fuga instantánea desde horno de HTF	Aceite térmico (HTF)	Radiación térmica	1
6	Fuga continua del intercambiador de calor HTF - sales	Aceite térmico (HTF)/ Sales de Nitrato	Radiación térmica	1
7	Emisión de vapores HTF desde la PSV del depósito de sales	Aceite térmico (HTF)/ Sales de Nitrato	Radiación térmica	1
8	BLEVE del depósito de almacenamiento de 200 m3 de GNL	GNL	Radiación térmica	3
9	Seccionamiento total de una manguera de descarga de cisternas que transporta gas natural licuado	GNL	Sobrepresión	1
10	Seccionamiento total de la línea de entrada al gasificador que transporta GNL	GNL	Sobrepresión	1
11	Seccionamiento total de la línea de salida al gasificador que transporta gas natural (gaseoso) antes del recalentador	GAS NATURAL	Sobrepresión	1

3.3 Definición de Zonas objeto de Planificación

Tabla 3.3. Zonas objeto de Planificación.

Escenario	Sustancia	Categoría	Radiación (m)			Jetfire (m)			Sobrepresiones (m)		
			Efecto dominó (8kW/m ²)	ZI:250 (kW/m ²) ^{4/3} .s	ZA:115 (kW/m ²) ^{4/3} .s	Efecto dominó (8kW/m ²)	ZI:250 (kW/m ²) ^{4/3} .s	ZA:115 (kW/m ²) ^{4/3} .s	Efecto dominó (160 mbar)	ZI (125 mbar)	ZA (50mbar)
1	Aceite térmico (HTF)	1	26	27	35	-	-	-	-	-	-
2	Aceite térmico (HTF)	1	60	65	81	-	-	-	-	-	-
3	Aceite térmico (HTF)	1	38,1	40,5	48,8	-	-	-	-	-	-
4	Aceite térmico (HTF)	1	38,6	41	49,4	-	-	-	-	-	-
5	Aceite térmico (HTF)	1	63,6	67,5	81,4	-	-	-	-	-	-
6	Aceite térmico (HTF)/Sales Nitrato	1	63,6	67,5	81,4	-	-	-	-	-	-
7	Aceite térmico (HTF)/ Sales Nitrato	1	-	-	-	14	-	12	-	-	-
8	GNL	3	574,27	970	1114	-	-	-	-	-	-
9	GNL	1	35.15	27.73	37.31	-	-	-	34,79*	45,15*	116,46*
10	GNL	1	14,8	11,1	14,3	-	-	-	8.6*	10.5*	27,2*
11	GAS NATURAL	1	-	-	-	5	2,2	4,21	21,76*	27,7*	71,8*



*CONDICIONES ATMÓSFERICAS: **ESTABILIDAD 2F**: velocidad del viento 2m/s

3.4 Inventario de elementos vulnerables situados en las zonas de planificación

Para la determinación de los elementos vulnerables situados en las zonas de intervención, alerta y de efecto dominó, se tomarán como referencia las distancias mayores de afectación para cada escenario, independientemente de su tipología, y en su valor de estabilidad atmosférico más desfavorable.

Tabla 3.4: Vulnerabilidad

Nº	Escenario	Zona	Alcance (m)	Naturaleza	Personas	Bienes
1	Fuga HTF lazo campo solar	ZA	35	Radiación Charco	----	Instalaciones de CASABLANCA.
		ZI	27	Radiación Charco		
		ED	26	Radiación Charco	----	No hay afección a inst.externas, sí internas.
2	Fuga en bombas sistema HTF	ZA	81	Radiación Charco	----	Instalaciones de CASABLANCA.
		ZI	65	Radiación Charco		
		ED	60	Radiación Charco	----	No hay afección a inst.externas, sí internas.
3	Rotura de depósito de rebose de HTF	ZA	48,8	Radiación Charco	-----.	Instalaciones de CASABLANCA..
		ZI	40,5	Radiación Charco		
		ED	38,1	Radiación Charco	----	No hay afección a inst.externas, sí internas.
4	Rotura catastrófica de depósito de expansión de HTF	ZA	49,4	Radiación Charco	-----.	Instalaciones de CASABLANCA.
		ZI	41	Radiación Charco		
		ED	38,6	Radiación Charco		No hay afección a inst.externas, sí internas.

Nº	Escenario	Zona	Alcance (m)	Naturaleza	Personas	Bienes
5	Fuga instantánea desde horno de HTF	ZA	81,4	Radiación Charco	-----	Instalaciones de CASABLANCA.
		ZI	67,5	Radiación Charco		
		ED	63,6	Radiación Charco	----	No hay afección a inst.externas, sí internas.
6	Fuga continua del intercambiador de calor HTF-sales	ZA	81,4	Radiación Charco	----	Instalaciones de CASABLANCA
		ZI	67,5	Radiación Charco		
		ED	63,6	Radiación Charco	----	No hay afección a inst.externas, sí internas.
7	Emisión de vapores HTF desde la PSV del depósito de sales (ignición inmediata)	ZA	12	Radiación Jet fire	----	Instalaciones de CASABLANCA.
		ZI	-	Radiación Jet fire		
		ED	14	Radiación Jet fire	----	No hay afección a inst.externas, sí internas.
8	Bleve del depósito de almacenamiento de 200 m ³	ZA	1114	Radiación ballfire	Trabajadores de la planta termosolar, subcontratas, visitas, etc. Agricultores y otros ocupantes de fincas limítrofes.	Instalaciones de CASABLANCA., zonas limítrofes (cultivos).(Carretera de acceso a la Termosolar CASABLANCA
		ZI	970	Radiación ballfire		No hay afección a inst.externas, sí internas.
		ED	574.27	Radiación ballfire		
9	Seccionamiento total de una manguera de descarga de cisternas que transporta gas natural licuado	ZA	116.46	Sobrepresión	----	Instalaciones de CASABLANCA.
		ZI	45.15	Sobrepresión		
		ED	34.79	Sobrepresión		
10	Seccionamiento total de línea de entrada al	ZA	14.3	Radiación Charco	----	Instalaciones de CASABLANCA
		ZI	11.1	Radiación Charco		

Nº	Escenario	Zona	Alcance (m)	Naturaleza	Personas	Bienes
	gasificador que transporta GNL	ED	14.8	Radiación Charco		
11	Seccionamiento o total de línea de salida al gasificador que transporta gas natural (gaseoso) antes del recalentador	ZA	71.8	Sobrepresión	-----	Instalaciones de CASABLANCA
		ZI	27.7	Sobrepresión		
		ED	21.76	Sobrepresión		

Los efectos de posibles accidentes de tipo medioambiental derivados del vertido de HTF se consideran de entidad muy inferior respecto a los descritos en este capítulo.

3.5 Riesgos Externos

Los riesgos externos que pueden afectar a la Planta Termosolar CASABLANCA.

- Transporte de mercancías peligrosas. Consultado el Transcaex, Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril, aprobado por Decreto 142/2004 de 14 de Septiembre, D.O.E. nº 110 de 21 de Septiembre de 2004, se concluye:
 - La vía N-430, distante 10 km. de la isla de potencia, y 9,5 km. del límite de la instalación, aparece como carretera con un transporte de MM.PP. a considerar como de riesgo.
 - El flujo anual a considerar en el tramo EX-103-Obando (EX-116) es el siguiente:
 - Clase 2: 4.149 Tn.
 - Clase 3: 12.468,3 Tn.
 - Clase 5: 1.162 Tn.
 - Clase 8: 496,8 Tn.
 - Clase 9: 25 Tn.
 - Total: 18.301,1 Tn.

- La zona de Valdecaballeros y Casas de Don Pedro, por proximidad a la planta termosolar, no aparecen como de “Vulnerabilidad”, conforme al plano nº4, Vulnerabilidad del entorno.
- Los municipios de Valdecaballeros y Casas de Don Pedro, no aparecen como de riesgo extremo ni riesgo medio, en su capítulo 3.5 Delimitación de las áreas de riesgo.

Como conclusión, se puede establecer que no hay un riesgo significativo de accidentes por transporte de MM.PP. derivado de la proximidad a la vía N-430. No obstante, sí se debe contemplar este riesgo, por los siguientes motivos:

La necesidad de aprovisionamiento de GNL y otros productos peligrosos de la Planta Termosolar CASABLANCA, que se realiza mediante vehículos por carretera.

- Riesgo de inundación. Consultado el Inuncaex, Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones, aprobado por DECRETO 57/2007, de 10 de abril, D.O.E. nº 44 de 17 de abril de 2007, concluye:
 - La Zona de Valdecaballeros, población cercana, tiene una peligrosidad de inundación de su T.M. de nivel moderado.
 - La presas más cercanas;
 - El Embalse de Gargáligas, se encuentra a 1,2 km., tiene una capacidad de 21,33 hm³, y en el Inuncaex, aparece clasificado.
 - El Embalse de García de Sola, se encuentra a 9 km., tiene una capacidad de 554,00 hm³, y en el Inuncaex, aparece clasificado.

Como conclusión, respecto al Inuncaex, se puede establecer la zona donde se ubica la Planta Termosolar CASABLANCA como de riesgo nulo de inundación, sin definir el Inuncaex vigente si está incluida como afectada por una potencial rotura de presa.

- Riesgo sísmico. Consultado el Plasismex, Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, aprobado por DECRETO 127/2009, de 5 de junio, D.O.E. nº 111 de 11 de junio de 2009, concluye:
 - La zona donde se ubica la Planta Termosolar CASABLANCA, no tiene peligrosidad de riesgo sísmico.
- Riesgo de incendios forestales.



- El entorno de la Planta Termosolar CASABLANCA, es de campos de cultivo sin peligro de incendios forestales.
- Riesgo por vecindad.
 - La Planta Termosolar CASABLANCA, está situada a una distancia aproximada de 5 y 4 km de las Plantas Termosolares SOLABEN-2 y SOLABEN-3 (respectivamente). Se puede establecer un nivel de riesgo muy bajo ante una posible situación de emergencia en las Plantas Termosolares SOLABEN 2 y/o SOLABEN 3, situadas al oeste.

4 DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

4.1 Medidas de Protección para la población

Se consideran medidas de protección los procedimientos, actuaciones y medios previstos con el fin de evitar o atenuar las consecuencias de los Accidentes Graves, inmediatas y diferidas, para la población, el personal de los Grupos de Acción, las propias instalaciones afectadas, el medio ambiente y los bienes materiales.

Las medidas de protección se seleccionaran en función de su eficacia para mitigar o prevenir efectos adversos de los accidentes considerados en el PEE, así como su evolución adversa y de acuerdo a las Zonas de Planificación establecidas para cada uno de ellos.

En los apartados que siguen se describen las medidas de protección que irán destinadas fundamentalmente a la población, con fin de paliar en lo posible las consecuencias de los accidentes.

Destacar la ausencia de poblaciones y núcleos habitados en el alcance de las consecuencias previsibles de las hipótesis de accidentes, siendo los núcleos de población más cercanos, los contemplados a continuación:

Tabla 4.1. Núcleos de población más cercanos al establecimiento

Núcleo	Distancia lineal	Dirección
Valdecaballeros	8,8 km	Este
Casas de Don Pedro	11,5 km	Sureste
Talarrubias*	20 km	Sureste
* Se contempla Talarrubias por ser el TM de la Planta Termosolar		

A pesar de ello, en función de la evolución de la emergencia puede ser recomendable la aplicación de las medidas de protección que se describen en los siguientes apartados.


4.1.1 Control de accesos

El control de accesos es necesario como medida de protección para aislar las zonas afectadas y facilitar los flujos de servicios de emergencias y, si procede, de evacuación. Medida imprescindible siempre, a ejecutar por el Grupo de Seguridad.

El Grupo de Seguridad (por decisión de la Dirección del PEE) controlará las entradas y salidas de personas, vehículos y material a la zona de la emergencia, tras la activación del PEE de la Planta Termosolar CASABLANCA. El acceso a controlar será la carretera que accede a la finca Casablanca desde la N-430, de modo que se asegure la llegada de medios al lugar de la emergencia y se evite el acceso por dicha carretera de personas ajenas al operativo de emergencia.

En caso de que fuera necesario, se establecerán itinerarios alternativos por el Grupo de Seguridad, (Véase Figura 4.1.1.) permitiendo sólo la entrada a las áreas de la emergencia a los integrantes de los grupos de intervención y grupo sanitario.

Figura 4.1.1. Itinerarios alternativos

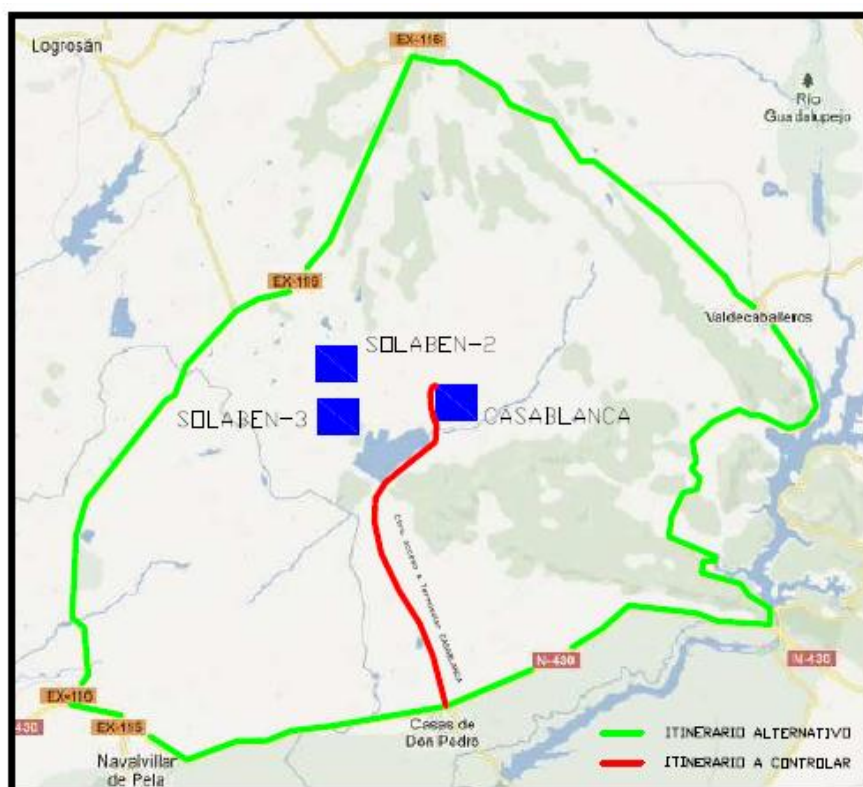

4.1.2 Sistemas de Avisos

El sistema de avisos a la población tiene por finalidad alertar a la población e informarla sobre la actuación más conveniente en cada caso y sobre la aplicación de otras medidas de protección.

Los avisos a la población deben ser claros, concisos y no ambiguos. Deben plantearse con el objeto de transmitir confianza y seguridad. De modo que se transmita a la población que se están realizando las actividades necesarias para la resolución de la emergencia.

Las emergencias planteadas en este PEE no alcanzan a ningún núcleo de población cercano. Los avisos por tanto, van encaminados a evitar la presencia de personas en el entorno de riesgo, esto es, en desplazamientos por la carretera que accede a la finca Casablanca desde la N-430 y en fincas limítrofes adyacentes a la planta.

En el caso de una emergencia por accidente en Planta Termosolar CASABLANCA, el sistema de avisos más adecuado para los núcleos más cercanos, será mediante equipos móviles con megafonía de la Policía Local de Talarrubias, principalmente, aparte de avisos por medios de comunicación públicos y privados. Entre estos se contará con las emisoras de radio y televisión que se enumeran en la tabla 4.1.2:

Tabla 4.1.2. Emisoras de radios y televisión

Emisora	Frecuencia
Cadena COPE NVO Radio. <i>Emisora de Valdecaballeros y Casas de Don Pedro</i>	107.1 FM
Onda Cero Radio	91.5 FM-ONDACERO
Radio Nacional de España. Radio 5 (Cáceres)	88.2 FM-RNE
Cadena Cope (Don Benito)	97.3 FM-COPE
Cadena SER Vegas Altas (Villanueva de la Serena)	91.8 FM-SER
Cadena SER (Trujillo)	95.5 FM-SER
Cadena DIAL Vegas Altas (Don Benito)	100.0 FM-DIAL
Cadena DIAL (Cáceres)	97 FM-DIAL
Radio Extremadura (Badajoz)	1.0008 AM-SER
Televisión	
Canal Extremadura.	----

Debe preverse la comunicación a los núcleos de Valdecaballeros y Casas de Don Pedro (aunque no queden afectados) y a las fincas limítrofes adyacentes a la planta, susceptibles de ser afectados por la emergencia.

4.1.3 Confinamiento

Esta medida consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios, o en otros edificios, recintos o habitáculos próximos en el momento de anunciarse la adopción de la medida, mediante el sistema de alerta.

Mediante el confinamiento, la población queda protegida de la sobrepresión, el impacto de proyectiles, consecuencia de posibles explosiones, del flujo de radiación térmica en el caso de incendio.

La decisión de confinamiento de la población la tomará el Director del PEE, una vez analizadas las diversas posibilidades existentes. En el caso de urgencia, la decisión podrá ser tomada por el Coordinador del PMA o el Director del Plan de Actuación Municipal.

El Grupo de Seguridad comunicará a la población y a las fincas limítrofes con la Termosolar, mediante megafonía, la orden de confinamiento, colaborando si es preciso el Grupo Logístico. El Gabinete de Información transmitirá recomendaciones a través de las emisoras de radio y televisión de mayor audiencia.

No obstante, cuando se tenga conocimiento de algún accidente y mientras no se disponga de mayor información, la población en general, debería confinarse hasta que se tenga un mayor conocimiento de la situación real a través de los distintos medios de información previstos en el presente Plan.

No se prevé necesaria en este PEE, la actividad de confinamiento a los núcleos habitados cercanos, ya que las hipótesis accidentales no afectan directamente a las poblaciones más cercanas, aunque no hay que descartarla ya que una evolución desfavorable de la emergencia puede llevar a hacer recomendable esta medida de protección. Sin embargo, pudiera ser recomendable tomar esta medida en fincas limítrofes con la Planta Termosolar CASABLANCA, e incluso si es necesario en instalaciones cercanas como las termosolares SOLABEN-2 y 3.

La comunicación de esta medida de protección se realizará siguiendo como modelo los formatos contemplados en el Anexo II.

4.1.4 Alejamiento

El alejamiento consiste en el traslado de la población desde posiciones expuestas a lugares seguros, con sus propios medios. La decisión ha de ser tomada por el Director del PEE.

Se debe aplicar cuando se prevea que el fenómeno peligroso se atenúa rápidamente. El traslado de la población por sus propios medios no supondrá ningún riesgo suplementario al existente.

El Director del PEE, asesorado por el Puesto de Mando Avanzado, determinará la conveniencia y utilidad del alejamiento de la población y los lugares seguros hacia donde la población se debe de dirigir, así como las vías de alejamiento disponibles. Se movilizará a los Grupos de Acción, encomendándoles las siguientes tareas:

- El Grupo de Seguridad controlará que el alejamiento se hace de forma correcta y orientará a la población (en particular a agricultores de fincas limítrofes a la Planta Termosolar CASABLANCA), indicándoles mediante megafonía, que se tienen que alejar hacia los puntos de concentración que se establezcan.

El Gabinete de Información transmitirá consignas a través de medios de comunicación con el mismo fin.

Aunque no se contempla en este PEE la necesidad de movilizar a la población de los núcleos habitados más cercanos a zonas de seguridad donde puedan permanecer hasta la desaparición de la amenaza, no hay que descartarla ya que una evolución desfavorable de la emergencia puede llevar a hacer recomendable esta medida de protección. Sin embargo, pudiera ser recomendable tomar esta medida en fincas limítrofes con la Planta Termosolar CASABLANCA, e incluso si es necesario en instalaciones cercanas como las termosolares SOLABEN-2 y 3.

La comunicación de esta medida de protección se realizará siguiendo como modelo los formatos contemplados en el Anexo II.

Por otra parte, la utilidad de la medida es nula cuando el fenómeno peligroso del cual se protegerá a la población se atenúa lentamente, en este caso habría que prever la evacuación.

Se deben controlar las vías de alejamiento, para canalizar el tráfico y evitar un caos circulatorio. Dicha misión se realizara por el Grupo de Seguridad.

4.1.5 Evacuación

La evacuación consiste en el traslado masivo de la población que se encuentra en posiciones expuestas hacia zonas seguras. Esta medida se realizará por medios públicos organizados fundamentalmente por el Grupo Logístico. Esta medida se aplicara cuando el alejamiento sea insuficiente o deba establecerse por un tiempo prolongado.

Se trata de una acción que conlleva grandes repercusiones sociales, por lo que solo se debe adoptar en caso de que se considere totalmente necesario.

La decisión de evacuación la toma el Director del PEE de CASABLANCA, de acuerdo con el comité asesor, y el Alcalde o Alcaldes de los municipios correspondientes. El Director del PEE, asesorado por el Puesto de Mando Avanzado, decidirá la vía de evacuación. Dicha vía deberá establecerse evitando la exposición del personal evacuado a cualquier tipo de fenómeno tóxico ya que si no, esta medida podría resultar contraproducente.

La ejecución de la evacuación se llevará a cabo por el Grupo de Seguridad y colaborará en ella el Grupo Logístico.

- El Grupo de Seguridad controlará que la evacuación se hace de forma correcta y orientará a la población (en particular a agricultores de fincas limítrofes a la Planta Termosolar CASABLANCA), indicándoles mediante megafonía, que tienen que evacuar hacia los puntos de concentración que se establezcan.

El Gabinete de Información transmitirá consignas a través de medios de comunicación con el mismo fin.

No se prevé necesaria en este PEE, la actividad de evacuación de los núcleos habitados cercanos, ya que las hipótesis accidentales contempladas no afectan directamente a las poblaciones más cercanas, aunque no hay que descartarla ya que una evolución desfavorable de la emergencia puede llevar a hacer recomendable esta medida de protección. Sin embargo, pudiera ser recomendable tomar esta medida en fincas limítrofes con la Planta Termosolar CASABLANCA, e incluso si es necesario en instalaciones cercanas como las termosolares SOLABEN-2 y 3.

La comunicación de esta medida de protección se realizará siguiendo como modelo los formatos contemplados en el Anexo II.

4.1.6 Medidas de autoprotección personal

Las medidas de autoprotección son aquellas medidas sencillas que pueden ser llevadas a cabo por la propia población, y constituyen un complemento indispensable a las medidas adoptadas por el Plan. Por esta razón, y con el fin de familiarizarse con las mismas y facilitar su aplicación, es necesario que la población afectada tenga un conocimiento de los comportamientos que se deben adoptar en una situación de emergencia.



Con esta finalidad los organismos con competencia en Protección Civil deberán promover periódicamente campañas de sensibilización de la población. (Publicaciones de folletos descriptivos de las medidas de protección personal, material audiovisual, charlas y conferencias,...)

Se incluye en el Anexo III los formatos para la información básica a la población de las medidas de autoprotección.

5 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN

5.1 Introducción

Por definición, un Plan de Emergencia Exterior requiere la coordinación no sólo de elementos propios al municipio sino de otros ajenos a él. Por esto, resulta necesario establecer "a priori" una organización en emergencias que defina las distintas competencias en Protección Civil y Emergencias.

Esta necesidad se hace más evidente si se considera que la activación de un Plan ante una emergencia, incidente y/o accidente tiene lugar en condiciones anómalas y críticas, y que el establecimiento previo y completo de las funciones y responsabilidades de cada estamento es imprescindible para evitar situaciones de descontrol.

La experiencia demuestra que la intervención de los elementos actuantes en emergencia ha sido defectuosa, en muchas ocasiones, por no estar perfectamente definida la organización de mando, así como las funciones de cada elemento de intervención.

Funciones duplicadas, abundancia en cierto tipo de recursos y, simultáneamente, falta de otros, órdenes contradictorias, distorsiones o errores en la información y, otras disfunciones, ocasionan el agravamiento de la situación.

El establecimiento de un Organigrama Funcional y la definición de las funciones de sus componentes tienen como objetivo ineludible evitar todas estas situaciones.

5.2 Estructura del PEE

La estructura orgánica – funcional del PEE de la Planta Termosolar CASABLANCA está concebida de tal forma que:

- Garantice la dirección única por la autoridad correspondiente, según la naturaleza y el alcance de las emergencias, así como la coordinación de todas las actuaciones.
- Integre los servicios y recursos propios de la administración regional, los asignados en los planes por otras administraciones públicas y los pertenecientes a entidades públicas y privadas.


Está formada por:



- Dirección del Plan.
- Gabinete de Apoyo
- Comité Asesor.
- Gabinete de Información.
- Grupos de Acción:
 - ✓ Grupo de Intervención.
 - ✓ Grupo de Seguridad.
 - ✓ Grupo Sanitario.
 - ✓ Grupo Logístico.
 - ✓ Grupo de Apoyo Técnico.
- Centros de Coordinación Operativa:
 - ✓ Centro de Coordinación Operativa/Integrada (CECOP/I)- Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura-Cabo primero Alberto Guisado Majano. (en adelante **112 Extremadura**).
 - ✓ Centro de Coordinación Municipal (CECOPAL).

A continuación se adjunta el organigrama funcional del PEE de la Planta Termosolar CASABLANCA:

Organigrama Plan de Emergencia Exterior

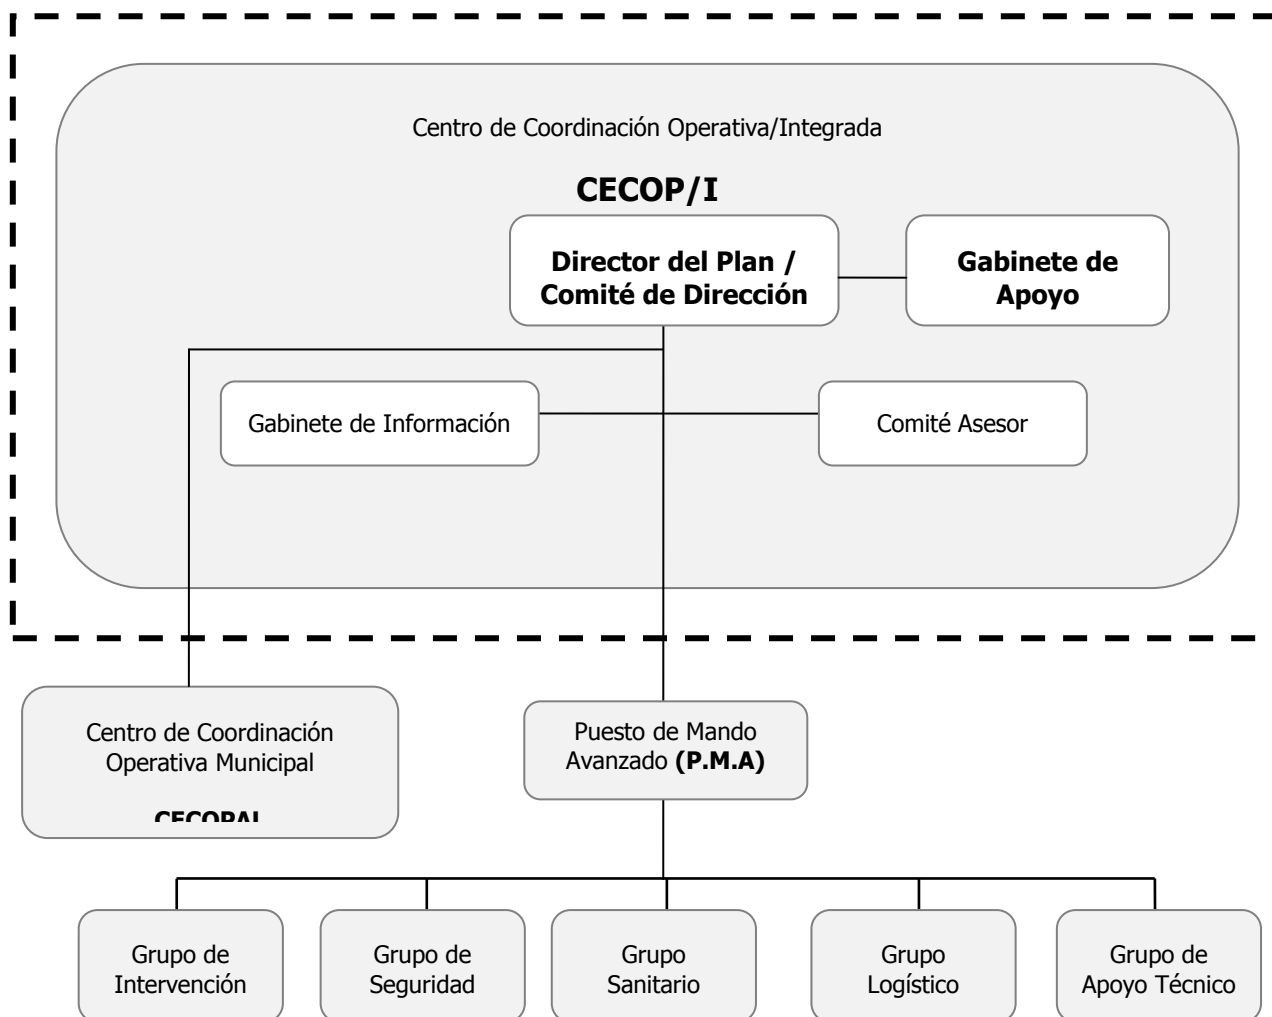

5.3 Dirección del Plan

5.3.1 Personal/Cargo asignado

La autoridad a la que corresponde la dirección del PEE de la Planta Termosolar CASABLANCA es el/la titular de la Consejería con competencias en materia de Protección Civil y Emergencias en Extremadura.

El Director del Plan podrá delegar en el titular de la Dirección General correspondiente con funciones en Protección Civil y Emergencias, excepto en los casos de interés nacional.

La dirección del titular de la Consejería con competencias en Protección Civil y Emergencias prevalece sobre el ejercicio de las funciones directivas de cualquier autoridad pública territorial u otros directores o coordinadores de planes de aplicación en la Comunidad Autónoma de

Extremadura. Esta capacidad directiva implica la coordinación del ejercicio de las competencias del resto de autoridades y directores de planes, quienes conservan la dirección de los servicios y autoridades propias.

- El Director del Plan, constituido el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) estará asesorado en todo momento por el Director General con funciones en materia de Protección Civil y Emergencias, y por miembros del Comité asesor, compuesto principalmente por:
- Diputados provinciales responsables del área de incendios (cuando la emergencia pueda afectar a este riesgo).
- Director General con funciones en Medio Ambiente.
- Director General con funciones en materia de Tecnología de la Información y Comunicaciones.
- Director General con funciones en materia de radiodifusión y televisión.
- Director General con funciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales y de Centros de Seguridad y Salud Laboral.
- Director General con funciones en autorización, inspección y control del establecimiento afectado.

Cuando por motivo de emergencia, se haya calificado el Nivel 2 y así lo solicite el Director del Plan y, en todo caso, cuando la situación sea declarada de interés nacional, el CECOP pasará a denominarse CECOP/I, pasando la dirección del Plan a la constitución del **Comité de Dirección**. Dicho comité de dirección estará complementado por el **Gabinete de Apoyo** quienes se encargarán de dar apoyo con los recursos de su competencia.

5.3.2 Funciones

Las funciones de la Dirección del Plan de Emergencia Exterior son:

- Declarar la activación del PEE de CASABLANCA y, en consecuencia, consultar y/o convocar el Comité Asesor si fuese necesario.
- Analizar y valorar las situaciones provocadas por el incidente, con toda la información disponible.

- Decidir en todo momento y con el Comité Asesor, si fuese necesario, las situaciones más oportunas para hacer frente a la emergencia y a la aplicación de las medidas de protección a la población, al medio ambiente, a los bienes y al personal adscrito al PEE de CASABLANCA.
- Determinar y coordinar la información a la población, durante la emergencia, a través de los medios propios del PEE de CASABLANCA y de los medios de comunicación social. En concreto, la información destinada a adoptar medidas de protección y la información sobre el suceso.
- Declarar el final de la situación de emergencia y desactivar el Plan.
- Asegurar el mantenimiento de la operatividad del PEE de CASABLANCA y participar en la evaluación de los resultados de los simulacros.
- Informar en todo momento al Gobierno de Extremadura.
- Informar del accidente ocurrido a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (Ministerio del Interior), y a la Delegación del Gobierno de Extremadura a través del 112 Extremadura.
- Mantener contacto con el alcalde del municipio afectado (Talarrubias) y coordinar con ellos las actuaciones en su propio municipio.
- En función del nivel de emergencia, una vez que se requiere la integración de los miembros de otras Administraciones Públicas el CECOP pasa a denominarse CECOP/I, pasando la dirección del PEE a la constitución del Comité de Dirección.
- En las situaciones declaradas de interés nacional, el CECOP se constituye como Centro de Coordinación operativa integrado (CECOP/I) asumiendo las funciones de éste.
- En caso de declararse el Interés Nacional por el Ministerio del Interior en los términos señalados en el Pto.1.2 del Capítulo I de la Norma Básica de Protección Civil, el Comité de Dirección estará integrado por el Director del PEE de CASABLANCA junto con la autoridad correspondiente de la Administración Central designado por el Ministerio del Interior, transfiriéndose a éste la responsabilidad en las acciones, permitiendo la función directiva del Estado.

- En este caso, las funciones de coordinación de los recursos y medios propios asignados y desplegados en el marco del PEE de CASABLANCA serán asumidas, siguiendo las directrices del Comité de Dirección.

5.4 Gabinete de Apoyo

Las funciones del Gabinete de Apoyo será la de complementar en lo que se requiera conforme a sus competencias al Comité de Dirección. Estará compuesto por:

- El Titular de la Consejería con competencias en Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.
- El titular de la Consejería con competencias en Salud y Política Social.
- El Titular de la Consejería con competencias en Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
- Director General con funciones en Protección Civil y Emergencias.
- El titular de las Diputaciones Provinciales de las Provincias afectadas.

El Comité de Dirección complementado por el Gabinete de Apoyo contará para el desempeño de sus funciones con la asistencia de un Comité Asesor y un Gabinete de Información.

5.5 Comité Asesor

5.5.1 Composición

El Comité Asesor está constituido por:

- Representantes de la Comisión de Protección Civil de Extremadura, siendo la composición del Pleno.
- Jefes de los Grupos de Acción.
- Representantes de los municipios o mancomunidades afectados.
- Jefe del Gabinete de Información.
- Jefe de la Unidad de Protección Civil.
- Representantes del grupo de trabajo de la Directiva SEVESO en Extremadura.

- Técnicos de Protección Civil de las diferentes Administraciones implicadas.
- Máximos responsables de las compañías suministradoras de servicios esenciales y gestoras de infraestructuras básicas.
- Representantes de CASABLANCA.
- Representantes de organismos elegidos o de grupos de trabajo constituidos en función de la naturaleza de la emergencia.
- Cualquier tipo de experto que se considere necesario para la resolución de la emergencia.

Una vez constituido el CECOP/I se incorporarán a dicho Comité las siguientes figuras:

- General de la Guardia Civil.
- General UME

5.5.2 Funciones

La activación de los diferentes miembros del Comité Asesor dependerá del lugar del establecimiento donde se produzca, de las características del accidente y del alcance que tenga. La función principal del Comité Asesor es analizar y valorar la situación incidental, para asesorar y asistir al Director del PEE, en todo aquello que proceda para la resolución de la emergencia.

Este Comité se reunirá con todos sus miembros o parte de ellos, con arreglo a la convocatoria hecha por el Director del Plan en función de la situación y de las circunstancias del hecho, disponiendo del CECOP/I como centro de operaciones.

5.6 Gabinete de Información

5.6.1 Persona/ Cargo Asignado

El responsable es el Jefe del Gabinete de Prensa del Gobierno de Extremadura, pudiendo asumir las funciones el gabinete de prensa de la Consejería con competencias en Protección Civil y Emergencias. Desde aquí se enlaza con los medios de comunicación para proporcionar información sobre la emergencia. Puede apoyarse en gabinetes de prensa de entidades locales, mancomunidades, diputaciones afectadas y gabinete de prensa de la Delegación del Gobierno.

A través del Gabinete de Información se canalizará toda la información a los medios de comunicación social durante la emergencia.

5.6.2 Funciones

Las funciones del Gabinete de Información son:

Difundir las órdenes, consignas y recomendaciones dictadas por el Director del Plan de Emergencias Exterior, a través de los medios de comunicación social previstos en el PEE.

- Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia, de acuerdo con el Director del Plan de Emergencia Exterior, y facilitarla a los medios de comunicación social.
- Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo soliciten.
- Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa a los posibles afectados, facilitando los contactos familiares y la localización de personas.

Toda información oficial sobre la emergencia será canalizada a través del Gabinete de Información.

5.7 Puesto de Mando Avanzado (PMA).

En caso necesario y con objeto de hacer lo más efectiva posible, la coordinación operativa de los Grupos de Acción se establecerá el PMA situado en las proximidades del suceso. Representa la prolongación del CECOP/I en el lugar de la emergencia.

El PMA es el centro desde donde se coordinan y dirigen las diferentes actuaciones “in situ” para combatir la emergencia, que está en coordinación y contacto permanente a tiempo real con el CECOP/I.

El PMA estará situado en la zona de la emergencia, en un lugar seguro y alejado de las zonas que se puedan ver afectadas por la emergencia. Desde el PMA se coordinan las actuaciones de todos los grupos en la zona afectada.

5.7.1 Personal/Cargo asignado

El coordinador del PMA es un experto en coordinación en Protección Civil y Emergencias designado por la Dirección del Plan.

Está formado por los mandos coordinadores de grupo de acción intervinientes o, en su caso, por los responsables de los cuerpos y servicios de emergencia que se encuentren interviniendo en el lugar del incidente.

El PMA a través de sus sistemas de comunicaciones, compuesto por videoconferencia, telefonía fija, telefonía móvil, radio, correo electrónico, sms, etc., enlazará permanentemente con el CECOP/I y con los responsables de los diferentes Grupos de Acción.

5.7.2 Funciones

Las funciones del Coordinador del PMA serán:

Directiva: es el máximo representante de la Dirección del PEE en el lugar de la emergencia y canaliza la información entre el lugar de la emergencia y el CECOP/I.

Ejecutiva: transmite las directrices generales emanadas del Director del PEE y vela para que se cumplan con la mayor exactitud posible por los distintos Grupos de Acción. Evalúa las consecuencias y las posibles zonas de afección.

Coordinadora: aglutinando esfuerzos y simplificando acciones por parte de los Grupos de Acción. Manteniendo contacto permanente a tiempo real con la dirección de la emergencia de la empresa o empresas afectadas para la coordinación de sus actuaciones.

Selectiva: delimitando las Zonas de intervención, de alerta, de socorro y base, de acuerdo a la recomendación y valoración realizada por los responsables de los grupos de acción que se encuentran en el lugar del suceso.

Aunque la ubicación del PMA, depende de las características de la emergencia, hay que tener en cuenta que el PMA, debe estar en un lugar seguro cercano a la zona siniestrada, es decir cerca del lugar donde habrá que concentrar esfuerzos.

5.8 Grupos de Acción

Son los grupos actuantes en las emergencias, con la preparación, la experiencia y los medios materiales pertinentes para hacer frente a la emergencia de forma coordinada y de acuerdo con las funciones que tienen encomendadas. Actúan siempre bajo la coordinación de una sola

jefatura. Su funcionamiento concreto se detalla en los correspondientes Fichas de Actuación de Grupo, recogidas en el Anexo I del presente plan.

Los componentes de los diferentes Grupos de Acción que se encuentren actuando en el lugar de la emergencia, lo harán bajo las órdenes de su superior jerárquico inmediato. Estas órdenes emanan de los mandos correspondientes **ubicados en el Puesto de Mando Avanzado** y siempre supeditadas a la Dirección del PEE.

Los Grupos de Acción se constituyen con los medios y recursos propios de la Administración Autonómica, los asignados por otras Administraciones Públicas y los dependientes de otras entidades públicas o privadas, con los cuales se organiza la intervención directa en la emergencia.

Si bien los componen servicios de distinta titularidad, tienen en común la realización de funciones convergentes y complementarias.

Cualquier medio o recurso que actúe en una emergencia, lo hará integrándose en uno de estos grupos:

- ✓ Grupo de Intervención.
- ✓ Grupo de Seguridad.
- ✓ Grupo Sanitario.
- ✓ Grupo Logístico.
- ✓ Grupo de Apoyo Técnico.

5.8.1 Grupo de Intervención

Funciones:

Este Grupo ejecuta las medidas de intervención que tienen por objeto eliminar, reducir o controlar directamente los efectos de la emergencia, combatiendo la causa que la produce, así como actuando sobre aquellos puntos críticos donde concurren circunstancias que facilitan su evolución o propagación.

Son funciones específicas de este Servicio:

- Eliminar, reducir y controlar las causas y los efectos del siniestro.

- Búsqueda, rescate y salvamento de personas heridas, sepultadas o aisladas.
- Aplicar las medidas de protección más urgentes desde los primeros momentos de la emergencia.
- Colaboración con otros Grupos de Acción para adoptar medidas de protección a la población.
- Colaboración con los responsables técnicos de la termosolar CASABLANCA, con el fin de solventar la emergencia, evitar afectación a otras instalaciones y prevenir nuevos accidentes.
- Dar facilidades a otros Grupos de Acción especializados en sus tareas dentro del área de intervención (sanitarios, apoyo técnico, etc.).
- Reconocimiento y evaluación de posibles riesgos asociados en el área de intervención.
- Primera evaluación de la situación de los servicios básicos en la zona afectada, daños en el servicio viario e infraestructuras de transporte.
- Vigilancia de los riesgos latentes una vez controlada la emergencia.
- Vigilancia sobre riesgos latentes después de la emergencia.
- Emitir los informes oportunos cuando le sean requeridos por la Dirección del Plan sobre los daños producidos, riesgos asociados, etc.
- Otras actuaciones encomendadas por el Director del Plan, dentro de sus competencias.

Integrantes:

El Jefe del grupo será el de mayor rango del Servicio de Prevención y Extinción de incendios desplazadas a la zona de la emergencia, integrándose en el PMA.

Un mando-coordinador de grupo en la zona de emergencia estará integrado en el PMA.

La composición del Grupo de Intervención será en la mayoría de las emergencias formada por los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento, pudiendo estar complementado con otros técnicos especialistas en instalaciones termosolares en función de la emergencia.

Asimismo, podrán formar parte de este grupo, los Bomberos Voluntarios de los Servicios de Extinción de Incendios.

5.8.2 Grupo de Seguridad

Funciones:

Este Grupo es el encargado de asegurar que las operaciones en caso de emergencia se desarrollen en las mejores condiciones de seguridad y orden, teniendo como prioridad la salvaguarda de las personas implicadas en la emergencia y de los demás Grupos de Acción.

Las funciones a desempeñar por este grupo son:

- Garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. Esta labor estará enfocada al público en general, y especialmente a las víctimas y al resto de personal que está trabajando en la zona del siniestro (los demás grupos de acción).
- Control de accesos y señalización de las áreas de actuación, acordonamiento del área de intervención. Garantizando la seguridad de los bienes y evitando el saqueo en la zona afectada si fuese necesario.
- Establecer y realizar las labores de regulación del tráfico y control de vías de acceso y evacuación en la zona de operaciones.
- Labores de ordenación del tráfico, estableciendo rutas alternativas, para facilitar las operaciones de emergencia y evacuación.
- Apoyo al sistema de evacuación, en especial a personas en situación de peligro inminente.
- Colaboración para la búsqueda de víctimas con el Grupo de Intervención.
- Apoyo para la difusión de avisos a la población cuando sea necesario.
- Colaborar con las autoridades judiciales e instituciones médicas correspondientes en la identificación de cadáveres.
- Prever los posibles lugares y casos en los que se pueda producir un aumento de tráfico a consecuencia de la emergencia para su regulación.
- Ejecutar las órdenes de expropiación temporal y/o movilización de los recursos privados dispuestos por el Director del Plan.

- Otras actuaciones encomendadas por el Director del Plan, dentro de sus competencias.

Integrantes:

El Jefe de Grupo será el responsable máximo de la Guardia Civil de la Provincia de Badajoz, o de la zona más cercana al establecimiento y se movilizará desde el CECOP/I. En su ausencia será el mando natural que ostente la competencia, según se expone en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la Ley 1/1990 de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.

Un mando-coordinador de grupo, en la zona de la emergencia estará integrado en el Puesto de Mando Avanzado.

El grupo de Seguridad está constituido por:

- Guardia Civil.
- Cuerpo Nacional de Policía.
- Policías Locales de las poblaciones afectadas.

5.8.3 Grupo Sanitario

Funciones:

Este Grupo tiene como principal misión la protección a la población en cuanto a las medidas de asistencia sanitaria y de socorro referidas a primeros auxilios, clasificación, control y evacuación de víctimas en el siniestro (norias de evacuación de transporte sanitario).

Para lograr este objetivo genérico se realizan las siguientes actuaciones:

- Prestar los primeros auxilios a las víctimas.
- Colaborar en el salvamento a las víctimas con el Grupo de Intervención.
- Determinar las áreas de socorro y base en colaboración con el Grupo Logístico.
- Clasificación de víctimas: Triage.
- Organizar el dispositivo médico sanitario, evaluando la situación sanitaria derivada de la emergencia.

- Organización de los medios móviles sanitarios para la evacuación, así como los medios especiales.
- Organización de la infraestructura de recepción de víctimas a los distintos centros hospitalarios.
- Colaborar en la identificación de cadáveres, a través de las instituciones médicas correspondientes y las autoridades judiciales con apoyo del Gabinete de Identificación de la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil.
- Controlar las condiciones higiénico-sanitarias y los brotes epidemiológicos como consecuencia de los efectos de la propia emergencia (animales muertos, contaminación de aguas, etc.).
- Control de potabilidad de las aguas e higiene de los alimentos y alojamiento de las personas afectadas.
- Inspección sanitaria de la población evacuada en los albergues de emergencia.
- Proponer a la Dirección del PEE las medidas sanitarias preventivas, y en su caso ejecutarlas.
- Emitir informes para la Dirección del PEE sobre el estado de las víctimas consecuencia de la emergencia.
- Vigilancia sobre los riesgos sanitarios latentes que puedan afectar a la salud y vida de la población, una vez controlada la emergencia.
- Proponer a la Dirección del Plan las recomendaciones y mensajes sanitarios a la población.
- Otras actuaciones encomendadas por el Director del Plan, dentro de sus competencias.

Integrantes:

El Jefe del Grupo es el Máximo Responsable del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Un mando-coordinador de grupo en la zona de la emergencia, estará integrado en el PMA.

El Grupo Sanitario está formado principalmente por:

- Los medios y recursos del Servicio Extremeño de Salud.

- ✓ Hospitales.
 - ✓ Centros de Salud.
 - ✓ Medios Móviles del SES, VIR, etc. (Unidades Medicalizadas, Helicópteros Medicalizados, Ambulancias Convencionales).
- Medios y recursos sanitarios de la Consejería de Sanidad, Cruz Roja Española, DYA, empresas privadas, etc. que den la cobertura de transporte sanitario necesario en la emergencia.
 - Voluntarios de protección civil en tareas de apoyo logístico a los actuantes anteriormente mencionados.

5.8.4 Grupo Logístico

Funciones:

La función genérica de este Grupo es la provisión de todos los equipamientos y suministros necesarios para las actividades de los demás Grupos de Acción.

Las principales acciones de apoyo logístico son las labores de evacuación, transporte, albergue y abastecimiento de medios y recursos.

Las misiones concretas que ha de realizar este Grupo son como mínimo las siguientes:

- Facilitará el abastecimiento de carburantes, transportes y víveres a los Grupos actuantes.
- Suministro de equipos para la iluminación en los trabajos nocturnos.
- Atender a la población aislada, apoyando a los sistemas de transmisiones existentes con el uso de unidades móviles.
- Suministro de producto básicos necesarios para el abastecimiento y ayuda a la población afectada en el siniestro (alimentos, agua, ropa, etc.).
- Establecer en la zona de operaciones los centros de distribución que sean necesarios para atender a los distintos Grupos de Actuación como a la población afectada.
- Organizar la evacuación, el transporte y el albergue de la población afectada.
- Labores de abastecimiento a la población evacuada en los albergues de emergencia.

- Colaboración con el Coordinador de Medios en la evaluación de necesidades para las operaciones y, en los daños producidos por la catástrofe, para determinar los equipamientos y suministros necesarios para atender a la población.
- Mantener permanentemente informado al Director del PEE sobre las operaciones que se estén llevando a cabo y la viabilidad de las que se programen, emitiendo los informes que sean necesarios.
- Realizar labores de incorporación de técnicos y especialistas que el Director del PEE o el comité asesor crea oportuno.
- Prestar atención psicológica derivada de las situaciones de dispersión o pérdida de familiares, vecinos, identificación de cadáveres, tramitación legal de documentos, traslados, etc.
- Prestar atención psicológica tanto a víctimas directas como indirectas (familiares, amigos, etc.) con el fin de minimizar el impacto emocional.
- Asesorar a voluntarios y demás profesionales sin experiencia que integran este grupo sobre las pautas y directrices a seguir en estos casos para dar un correcto apoyo psicológico a las víctimas.
- Organizar y gestionar los albergues, así como suministrarles el equipamiento y víveres necesarios mientras dure la estancia en éstos.
- Gestionar el control de todas las personas desplazadas de sus lugares de residencia por los efectos de la emergencia.
- **Deberá tener especial atención a los llamados grupos críticos que pueda haber en esa emergencia, estos pueden ser: personas disminuidas, ancianos, embarazadas, etc.**
- Otras actuaciones encomendadas por el Director del Plan, dentro de sus competencias.

Integrantes:

El Jefe del Grupo, es un Técnico de la Dirección General correspondiente con funciones en Protección Civil y Emergencias con la formación y experiencia más adecuadas al tipo de situación.

Un mando-coordinador de grupo se integrará en el PMA.

El Grupo Logístico está compuesto por equipos procedentes de las siguientes consejerías:

- Consejería con competencias en fomento y vivienda.
- Consejería con competencias agricultura, medio ambiente y energía.
- Consejería con competencias en salud y política social.
- Cruz Roja Española.
- Organizaciones no Gubernamentales.
- Trabajadores Sociales de los Colegios Oficiales de Trabajadores Sociales de Extremadura.
- Equipos de voluntarios de diversas asociaciones y agrupaciones locales de voluntarios de protección civil.

5.8.5 Grupo de Apoyo Técnico

Funciones:

Las principales funciones de este Grupo son la determinación de las medidas de rehabilitación y de ingeniería civil para hacer frente a las emergencias. La finalidad es controlar la causa que los desencadena o al menos aminorar sus consecuencias, así como la realización de las medidas necesarias para la rehabilitación de los servicios esenciales durante y después de la emergencia.

Las medidas específicas que ha de realizar este Grupo son las siguientes:

- Determinación de las medidas de ingeniería civil necesarias en cada emergencia.
- Priorizar estas medidas para la rehabilitación de los servicios esenciales y básicos para la población.
- Evaluación de los equipos especiales de trabajo y equipamiento necesarios para llevar a cabo las medidas anteriores.
- Definir los objetivos concretos a cada uno de los equipos especiales de trabajo en la zona de operaciones o intervención.
- Evaluar y adoptar las medidas de campo pertinentes en el lugar del accidente para conocer la situación real, en cada momento, del establecimiento.
- Seguir la evolución del accidente y de las condiciones medioambientales.

- Realizar, en la medida de lo posible, y a partir de los datos del establecimiento, datos meteorológicos, y cualquier otro dato disponible, una evaluación de la situación y de su previsible evolución.
- Mantener permanentemente informada a la Dirección del PEE de los resultados que se vayan obteniendo y de las necesidades que se presenten en la evolución de la emergencia.
- Establecer y proponer a la Dirección del PEE las prioridades en la rehabilitación de los servicios públicos y suministros esenciales para la población.
- Establecimiento de la red de transmisiones que enlace todos los órganos de mando y servicios en la zona de operaciones, de forma que garantice la comunicación continua e ininterrumpida.
- Recomendar al Director del PEE las medidas de protección más idóneas en cada momento para la población, el medio ambiente, los bienes y los grupos de acción.
- Todos los demás aspectos relacionados con el control y el seguimiento de los fenómenos peligrosos.
- Otras actuaciones encomendadas por el Director del Plan, dentro de sus competencias.

Integrantes:

El Jefe del Grupo es un Técnico de la Dirección General correspondiente con funciones en Protección Civil y Emergencias con la formación y experiencia más adecuadas al tipo de situación.

Un mando-coordinador de grupo se integrará en el PMA.

- Personal Técnico de las Consejerías con competencias en:
 - ✓ Fomento, vivienda, ordenación del territorio y turismo.
 - ✓ Agricultura, Medio Ambiente y Energía.
 - ✓ Ordenación Industrial y Minera.
- Personal técnico de ingeniería civil de las Diputaciones Provinciales.

- Personal técnico o asignado al efecto de distintas compañías de servicios y suministros de la Comunidad Autónoma de Extremadura, estas son: Electricidad, Aguas, Telefónica, Gas Natural, etc.
- Personal técnico de las Confederaciones Hidrográficas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Personal técnico cualificado del Ayuntamiento de Talarrubias.
- Expertos en las materias que guarden relación con la emergencia, aunque no pertenezcan a las Consejerías mencionadas anteriormente.

5.9 Voluntariado

El Gabinete de Información del PEE deberá informar de los teléfonos y puntos de información e inscripción, si procede, previsto para los voluntarios que deseen colaborar durante una situación de emergencia.

La participación ciudadana constituye un fundamento esencial de colaboración de la sociedad en el sistema de Protección Civil y Emergencias. Se entiende por voluntario aquel colaborador que, de forma voluntaria y altruista, sin ánimo de lucro, ni personal ni corporativo, personalmente o mediante las organizaciones de las que forman parte, realice una actividad a iniciativa propia o a petición de las Autoridades.

Los voluntarios de protección civil colaborarán en la intervención de la emergencia a solicitud o previa autorización del Coordinador del Puesto de Mando Avanzado (PMA). La adscripción a los distintos grupos de acción se realizará en función de su formación y de acuerdo con los criterios de los responsables de los grupos de acción.

Estos mismos criterios serán aplicados a cualquier otra organización de voluntarios o voluntarios que quieran prestar su apoyo.

En general se cumplirá todo lo relativo a derechos obligaciones y protección del personal voluntario establecido en la reglamentación vigente.

En general se cumplirá todo lo relativo a derechos obligaciones y protección del personal voluntario establecido en la reglamentación vigente.

5.10 Centros de Coordinación

5.10.1 Centro de Coordinación Operativa/Integrada(CECOP/I)

Es el centro superior de dirección y coordinación de actuaciones del PEE. En él se sitúan el Director del Plan, el Comité Asesor y el Gabinete de Información. Se constituirá al activar el Plan.

El CECOP/I del PEE de CASABLANCA está instalado en el **Centro de Atención de Urgencias y Emergencias de Extremadura 112 de la Comunidad Autónoma de Extremadura**.

Está compuesto por:

- Órgano de Dirección del Plan de Emergencia Exterior.
- Director del 112 Extremadura.
- Coordinador de Medios.
- El Personal de Operación de Sala del 112.

5.10.1.1 Órgano de Dirección del Plan de Emergencia Exterior.

Está formado por los Responsables de la Administración Pública en materia de Protección Civil y Emergencia, Delegación del Gobierno de Extremadura, Diputaciones Provinciales y Administración Local.

Cuando se produzca un Incidente o un Accidente de CATEGORIA 1 se pondrá **en estado de prealerta** al Órgano de Dirección del PEE.

Las **funciones** del Órgano de Dirección del PEE, son:

- Recibida la notificación del incidente en el 112 Extremadura, el director del 112 garantizará la comunicación del mismo a los demás miembros del Órgano de Dirección.
- Este Órgano se mantendrá en estado de prealerta durante la duración del incidente.
- Se realizará el seguimiento del incidente y se evaluarán posibles consecuencias.
- Comunicará el estado de prealerta a los primeros intervinientes de los grupos de acción (aún no constituidos), con el fin de disminuir el tiempo de respuesta en caso que hubiera que movilizarlos.

5.10.1.2 Director del 112 Extremadura

Recibida la notificación del incidente en el 112 Extremadura, se garantizará la comunicación del mismo a los demás miembros del Órgano de Dirección.

Será el encargado de realizar las gestiones necesarias para, a través del Coordinador de Medios, avisar a todos los miembros del CECOP/I, y a la llegada de estos trasladarle toda la información que se haya recabado hasta el momento sobre la emergencia.

Posteriormente, pasará a formar parte del Comité Asesor, no sin antes asegurar que el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura siga funcionando de forma normalizada de cara a requerimientos ajenos a la emergencia.

5.10.1.3 Coordinador de Medios.

Este cargo recae sobre un Jefe de Sala del 112 de Extremadura. Su función primordial es asegurar que los medios solicitados por el CECOP/I lleguen a los Grupos de Acción, o a las Entidades Locales. El procedimiento para esta decisión está basado fundamentalmente, en la evaluación de los daños producidos y en la información recibida de los Grupos de Acción desde la emergencia.

5.10.1.4 El Personal de Operación de Sala del 112.

Sus funciones son la supervisión y organización del trabajo en la sala de coordinación, gestión y seguimiento de incidentes.

- Jefes de Sala del 112.
- Operadores de demanda para recibir y trasladar la llamada.
- Operadores de respuesta para asistir al jefe de sala y a la gestión de recursos complementarios.
- Operadores sectoriales.
- Técnicos sectoriales de seguridad:
 - ✓ Guardia Civil.
 - ✓ Policía Local.
 - ✓ Cuerpo Nacional de Policía.

- Técnico sectorial prevención extinción de incendios diputación de Cáceres y Badajoz.
- Operador sectorial del servicio prevención extinción de incendios forestales.
- Técnico sectorial en sanidad del SES.
- Operador sectorial de Cruz Roja.

Tiene las siguientes funciones:

- Recibe la notificación de la emergencia y, si procede, siempre con el acuerdo del Director del PEE, realiza los avisos de activación del PEE.
- Es el centro de la red de comunicaciones que permite las funciones de información, mando y control.
- Se responsabiliza del enlace con el Puesto de Mando Avanzado y el CECOPAL, en caso de establecerse.
- Efectúa la coordinación entre planes a distintos niveles.
- Gestiona durante la emergencia los medios y recursos.
- De acuerdo con el Gabinete de Información, transmite información a las distintas Administraciones y autoridades.
- En el CECOP/I se prevén las siguientes dependencias, para la dirección y control de este PEE:
 - ✓ Sala de Coordinación del 112 Extremadura.
 - ✓ Despacho del Director del PEE.
 - ✓ Sala del Comité Asesor.
 - ✓ Sala de Gabinete de Información.
 - ✓ Despacho del Director del Centro 112.

En caso de activación del PEE en Emergencia Nivel 3 (declaración de interés nacional), el CECOP funcionará como Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en el que se integrarán los responsables de dirección a nivel estatal.

5.10.2 Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL).

Es el centro desde donde se apoyan a nivel municipal las acciones determinadas por el Director del PEE, velando por la buena coordinación de los medios y recursos municipales integrados en él y la colaboración en la difusión de las medidas de autoprotección recomendadas a la población, así como de cualquier otra recomendada por el director del PEE de CASABLANCA.

Se dispondrá de un CECOPAL donde se reunirá el Comité de Emergencias Municipal, bajo la dirección del Alcalde con la representación de los máximos responsables del Servicio de Protección Civil, Policía Local y otros Cuerpos y Servicios del Ayuntamiento de Talarrubias en función de la emergencia.

Este centro tendrá que mantenerse permanentemente en comunicación con el CECOP/I y el PMA.

Las funciones principales del CECOPAL son:

- Velar por la buena coordinación de los medios y recursos municipales integrados en el PEE.
- Colaborar en la difusión y aplicación de las medidas de protección a la población.
- Mantener informado al CECOP/I sobre la repercusión real de la emergencia en el municipio.

El ayuntamiento de Talarrubias, tal y como indica el RD 1254/1999, **elaborará y mantendrá actualizado el Plan de actuación municipal** siguiendo las directrices de los planes de emergencia exterior.

6 OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIAS EXTERIOR

6.1 Criterios de notificación de incidente/accidente

Se podría definir la operatividad del PEE de CASABLANCA como el conjunto de acciones destinadas a combatir el accidente, mitigando o reduciendo sus efectos sobre la población y medio ambiente. Para optimizar estas actuaciones hay que tener claro si se trata de un incidente o de un accidente y, dentro de los accidentes, la categoría y las consecuencias asociadas.

6.1.1 Notificación de incidentes

De acuerdo con el artículo 7.3.6. del RD 1196/2003, **el titular del establecimiento deberá notificar todos los incidentes** que puedan generar alarma en la población. Esta comunicación se hará lo antes posible, a través del **112 Extremadura**. Desde el Centro 112 Extremadura, se confirmará la notificación y se trasladará al Ayuntamiento de Talarrubias.

6.1.2 Notificación de accidentes

La notificación de los accidentes de categoría 1, 2 y 3 al CECOP/I es **inmediata y obligada**. De acuerdo con el artículo 7.3.6. del RD 1196/2003, esta notificación, a cargo del Director de la emergencia de CASABLANCA, se hará urgentemente por el medio más rápido disponible, duplicando el aviso por un medio del que quede constancia.

Se tendrán que notificar también los “accidentes con sustancias clasificadas como peligrosas” (según R.D 948/2005, por el que se modifica el RD 1254/1999).

Los escenarios que se describen en el capítulo 3 son orientativos, y el hecho de que un accidente real con una sustancia clasificada no se ajuste a ninguno de ellos, no exime a la empresa de hacer los avisos correspondientes para que la Administración actúe en consecuencia aplicando este Plan.

6.1.3 Canales de notificación

El Director del Plan de Emergencias Interior (PEI) o la persona cualificada en la cual delegue notificará el accidente de forma obligatoria e inmediata por teléfono al **112 Extremadura**.

Tan pronto como sea posible, esta información se confirmará vía fax, o e-mail utilizando el modelo de formulario descrito en el Anexo IV a:

1. **Fax, al teléfono del Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 (924311487)**
2. **E-mail, a la dirección 112@gobex.es**

6.1.4 Contenido de la notificación

De acuerdo con el artículo 7.3.6. del RD 1196/2003, el contenido de la información a transmitir es el que refleja el modelo de mensaje que se encuentra en el Anexo IV, con las consideraciones prácticas siguientes:

- Es preferible la rapidez del aviso antes que la cantidad de información. Es preferible un primer comunicado corto o incompleto pero inmediato. Hay que evitar que por esperar a tener todos los datos, el comunicado llegue demasiado tarde. Posteriormente ya se irá ampliando y detallando la información.
- Desde el primer momento, hay que dar el nombre y el teléfono de contacto del técnico de la empresa que mantendrá informado el CECOP/I.
- En cuanto a los datos meteorológicos, se notificarán los que aparezcan en el presente PEE con indicación de la dirección del viento, dando referencias geográficas claras de la zona, indicando desde donde y hacia donde sopla.

En caso de que la notificación del accidente no proceda del Director del Plan de Emergencia Interior o del Jefe de Emergencias del establecimiento, el Jefe de Sala del 112 Extremadura deberá ponerse en contacto inmediato con alguno de estos cargos, para verificar la situación y evitar movilización de recursos ante falsas alarmas.

6.2 Criterios de activación del Plan de Emergencias Exterior

La organización de la respuesta del PEE CASABLANCA, se basa en un sistema de activación que depende de la evolución que tenga la emergencia y que viene definida por todos o algunos de los siguientes criterios:

- La gravedad del accidente expresada en los niveles 1, 2 y 3.
- Los recursos requeridos para el control de la emergencia y la minimización de los daños, para personas, bienes y medio ambiente.
- La incorporación de los responsables de las distintas administraciones que entran a formar parte del plan.
- El criterio del Director del PEE en función de la información de la emergencia.
- Que un accidente, en función de su alcance, afecte o pueda afectar a la población, a otras instalaciones (efecto dominó), y al medio ambiente de manera significativa.

Nivel 1

CASABLANCA informa al 112 Extremadura que se ha producido un accidente de Categoría 1, procediendo a activar el Plan de Emergencia Interior (PEI), **en esta fase inicial se pone en estado de alerta al Órgano de Dirección del PEE** y se preparan los medios y recursos de acción más inmediatos como Bomberos, Policía Local, Guardia Civil, y recursos sanitarios, incluso con posible desplazamiento de los mismos.

A este nivel se colabora con el PEI y se mantiene contacto estrecho para evaluar y hacer seguimiento de la emergencia. **El PEE estará en estado de alerta realizando funciones de seguimiento.**

En esta fase, dependiendo de la localización del accidente, se podrán realizar acciones preventivas de control y magnificación de los hechos.

Se pondrá especial interés en la posibilidad de generarse efecto dominó.

Nivel 2

Este nivel de actuación se produce cuando alguno de los Directores o Jefes de Emergencias del PEI de CASABLANCA comunica directamente que se trata de un accidente de Categoría 2, o que un accidente de Categoría 1 pueda evolucionar a categoría superior incrementándose el riesgo afectando al exterior del establecimiento.

En este nivel se constituyen los órganos de dirección del PEE, tanto el Puesto de Mando Avanzado, como la Dirección del Plan y el Comité Asesor, y se movilizan todos los medios necesarios para minimizar o neutralizar las consecuencias del accidente, en este sentido se emplearán los medios y recursos contemplados de las diversas administraciones.

Nivel 3

Este nivel de actuación se produce cuando el Director del PEI comunica que se trata de un accidente de Categoría 3 y es evaluado como tal por el Director del PEE.

Interés nacional.

Cuando la evolución de la emergencia, ya sea que se trate de un accidente de Categoría 2 o 3, cuando sus consecuencias son tales que el Ministro del Interior declare que está comprometido el Interés Nacional o bien a instancia de la Comunidad Autónoma o del Delegado del Gobierno en la misma, la Dirección del Plan la asumirá el Representante de la Administración General del Estado dentro del Comité de Dirección.

En la tabla siguiente se describen los criterios de activación del PEE de CASABLANCA.

Tabla 6.2. Criterios de activación del PEE

Suceso	Categoría	Daños		Victimas Posibles/Ciertas		Posible alarma población	Activa PEI	Aviso CENTRO 112	Activación PEE CASABLANCA
		Interior	Exterior	Interior	Exterior				
INCIDENTE	-----	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO
						SI	SI	SI	NO
ACCIDENTE	1	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO Estado de Alerta
	2	SI	Leves	SI	NO	SI	SI	SI	SI Emergencia (Nivel 1 ó 2)
	3	SI	Leves	SI	SI/NO	SI	SI	SI	SI Emergencia (Nivel 2 ó 3)

Como se puede ver en la tabla:

- Los incidentes no activan el PEE de CASABLANCA, pero si es necesario su comunicación al 112 Extremadura, por parte del titular del establecimiento.
- Los accidentes activan el Plan de Autoprotección porque comprometen la seguridad de la planta.
- Los accidentes de Categoría 1 comportan que el PEE de CASABLANCA esté en fase de alerta.
- Los accidentes de Categoría 2 y 3 comportan la activación PEE de CASABLANCA en fase de emergencia.

Se pueden hacer algunas consideraciones:



- Se pueden producir un accidente que, aun siendo de categoría 1, comporte la solicitud de ayuda exterior por parte de la empresa. Esto no implica activar el Plan en fase de emergencia.
- En el caso de que se produzca una situación grave en CASABLANCA que active el PEI pero que no implique ninguna sustancia peligrosa, podrá ser considerado como accidente de categoría 1 a los efectos del PEE de CASABLANCA, en función de la repercusión exterior y a criterio del Órgano de Dirección del Plan. En este caso, el Plan se activaría en fase de alerta, que consiste principalmente en el seguimiento de la emergencia y la información tanto a la población como a los Grupos de Acción en previsión de posibles complicaciones.
- Como consecuencia de un accidente de categoría 3 con un Nivel de Emergencia 2, si por sus dimensiones efectivas o previsibles este evoluciona, quedando así afectada toda la población, se activará en emergencia Nivel 3, que podrá declararse el interés nacional en el que se vean implicados todos los organismos a nivel estatal en materia de seguridad.

7 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS EXTERIOR

Las actuaciones generales se desarrollarán según la categoría del accidente. A partir de aquí, cada grupo actuará según se determina en el punto 7.3 “Actuación de los Grupos de Acción”. El PEE establece dos fases de activación, según la categoría del accidente:

- ✓ Alerta.
- ✓ Emergencia, en los niveles 1, 2,3.

7.1 Alerta del personal adscrito al Plan de Emergencias Exterior

Para la alerta del personal adscrito al PEE de CASABLANCA, se contará con el uso del Directorio Telefónico relativo al Plan de Emergencia Exterior. Se dispondrá de este Directorio telefónico en el 112 Extremadura y a los integrantes del Órgano de Dirección del Plan.

La alerta se realizará desde el 112 Extremadura, mediante los aplicativos de redes de alertas tempranas y utilizando los medios redundantes como llamadas telefónicas a teléfono fijo y/o móvil, oficiales y particulares, y correos electrónicos.

Una vez constituidos los grupos de acción, estos se podrán en funcionamiento, siguiendo las directrices definidas en sus procedimientos de actuación.

7.2 Actuación desde los primeros momentos de la emergencia

En los primeros momentos de la emergencia y hasta la activación completa del plan, se realizarán los siguientes pasos:

Recibida la primera llamada de alerta en el 112 Extremadura, se recabará la información más completa posible.

Una vez identificado el accidente con las informaciones recibidas en el 112 Extremadura y verificado el mismo mediante comunicación con los Jefes de Emergencias, Director del Plan de Actuación ante emergencias o Director del Plan de Autoprotección de la termosolar CASABLANCA, se realizarán las siguientes acciones:

- Notificar a los servicios de emergencia más próximos al lugar del accidente la existencia y características del mismo.
- Notificar a los Directores de los PEMUs de los TT.MM. afectados y limítrofes, indicándoles las acciones a realizar. Si no constaran PEMUs, se comunicará con los Alcaldes.
- Informar a los integrantes del Órgano de Dirección del Plan.
- Notificar la emergencia a la Delegación de Gobierno de Extremadura, para poner en conocimiento organismos públicos dependientes de la Administración General del Estado.
- Notificación a los representantes de los organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma que forman parte del Comité Asesor.
- Se desplazarán al lugar del accidente los primeros recursos de intervención y el Jefe del Puesto de Mando Avanzado.
- Se realizarán cuantas actuaciones por parte del CECOP/I crea conveniente el Director del PEE, con el asesoramiento correspondiente.

Primeras actuaciones del PMA.

- Desde el momento en que se presenta la emergencia hasta la activación completa del PEE de CASABLANCA, se constituirá en el lugar más apropiado el Puesto de Mando Avanzado (PMA), el cual será la base de coordinación de todos los medios que se encuentren frente a la emergencia.
- El Director del PEE designará el mando del PMA, al Jefe de Grupo de Intervención, que recaerá en el Oficial de mayor rango del Servicio de Prevención y Extinción de incendios de las Diputaciones Provinciales, desplazados en la zona.

Primeras actuaciones del grupo de intervención.

El mando de bomberos que se desplace hasta el accidente, hasta que sea sustituido por un mando de mayor rango, será el encargado de realizar las siguientes operaciones:

- Contactar con los responsables del establecimiento para que informen del accidente ocurrido, y asesoren sobre la intervención a realizar.
- Evaluar la situación e informar al CECOP/I, hasta el establecimiento en la zona del PMA.
- Intento de control y neutralización del accidente.

- Rescate y salvamento de las personas y bienes directamente afectados por la emergencia.
- Solicitud de medios adicionales.

Primeras actuaciones del grupo de seguridad.

- Control de accesos a la zona afectada.
- Control del tráfico desde los cruces más cercanos, derivando los vehículos a itinerarios alternativos.
- Si es necesario, mantener el orden.

Primeras actuaciones del grupo sanitario.

En accidentes en los que en el primer momento no haya víctimas ni heridos, el técnico sectorial sanitario presente en el CECOP/I, podrá alertar preventivamente a los recursos sanitarios que considere oportunos. En accidentes con víctimas o heridos, se movilizará los recursos sanitarios necesarios para dar una respuesta eficaz en el lugar del accidente, realizar el transporte sanitario y en caso necesario alertará a los centros sanitarios de destino de los heridos.

En principio el médico coordinador podrá movilizar:

- Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) con equipo médico.
- Ambulancias convencionales.
- Medios de Cruz Roja, DYA y otras organizaciones no gubernamentales disponibles en ese momento.

El responsable del grupo sanitario en la emergencia, cuando valore la gravedad, lo pondrá en conocimiento del CECOP/I para las posteriores decisiones.

En caso de ser necesaria la participación de helicópteros de asistencia, y otros recursos de mayor nivel, se solicitará al CECOP/I mediante el PMA. La coordinación de estos recursos será efectuada de acuerdo a los protocolos internos del 112 Extremadura.

Primeras actuaciones del grupo de Apoyo Logístico

- Localizar las posibles fuentes de recursos en las áreas de actuación.
- Movilizar las personas que procederán a avisar y activar los recursos necesarios.

- Proponer al Director del PEE a través del Coordinador del PMA la necesidad de paralización parcial o total de la actividad en los establecimientos cercanos.
- Estudiar conjuntamente con las empresas las medidas para aminorar la situación de emergencia.
- Recopilar información técnica y toxicológica de los productos químicos implicados en el accidente.

Primeras actuaciones del grupo de apoyo técnico

- Recopilar información técnica de los informes de seguridad de la CASABLANCA.
- Ponerse al servicio del PMA y el Grupo Logístico para darles ayuda en lo que sea necesario.

7.2.1 Incidentes

Una vez comunicados los incidentes al 112 Extremadura, este informará al Órgano de Dirección del Plan y para evitar cualquier alarma a la población, al Ayuntamiento de Talarrubias y a los alertantes que previamente hayan avisado a este centro, interesándose por el mismo.

Se hará un seguimiento de la evolución de la situación.

7.3 Actuación de los grupos de acción

Se definirán las acciones a emprender por cada grupo de acción en cada hipótesis de accidente, así como las que sean propuestas para las sucesivas revisiones de los planes interiores, de forma que el CECOP/I las coordine a través del PMA, con el fin de optimizar el empleo de medios humanos y materiales disponibles.

Los procedimientos de actuación de cada uno de los grupos de acción quedan definidos en sus fichas de actuación contenidas en el presente PEE en el Anexo I.

7.4 Coordinación de los grupos de acción. Puesto de mando avanzado

El Puesto de Mando Avanzado (PMA), se constituirá en el lugar más adecuado, que será la base de coordinación de todos los medios que se encuentren haciendo frente a la emergencia.

El Coordinador del Puesto de Mando Avanzado llevará a cabo la coordinación, a través del CECOP/I, las actuaciones de los diversos grupos de acción con el fin de optimizar el empleo de los medios humanos y materiales disponibles.

7.5 Seguimiento del desarrollo del suceso. Fin de la emergencia.

Las actividades que se desarrollarán en la evolución de la emergencia, son las siguientes:

- Dirección y ejecución de las actuaciones planificadas.
- Control de los recursos operativos disponibles a fin de optimizar la eficacia y coordinación de sus acciones.
- Movilización de recursos complementarios.
- Control y seguimiento de las actuaciones y responsabilidades de las unidades de intervención.
- Información a los organismos actuantes.
- Emisión de comunicados a los medios de información.

Los responsables de los distintos grupos de acción a través del jefe o del Coordinador del puesto de mando avanzado, aconsejarán al Director del plan de emergencia exterior sobre las medidas necesarias en cada momento para mitigar los efectos de accidentes mayores.

Cuando los integrantes de los grupos de acción, y más en concreto el grupo de intervención, informen al PMA que la emergencia ha sido extinguida, el PMA notificará este hecho al Director del PEE a través del CECOP/I.

El Director del PEE de CASABLANCA de acuerdo con el Comité Asesor, alcaldes implicados y empresas afectadas, dará por finalizada la fase de emergencia, procediendo a desactivar el Plan a través del CECOP/I, que transmitirá el aviso a todas las entidades implicadas. Las actividades a realizar a partir de ese momento son las siguientes:

- Retirada de operativos.
- Repliegue de recursos.

Realización de medidas preventivas complementarias a adoptar.

- Evaluación final del siniestro.
- Elaboración de informes y estadísticas.



En función de la localización y tipología de la emergencia es posible que se produzca una desactivación progresiva del PEE de CASABLANCA. En este caso, con la desactivación de la fase de emergencia se pasaría a la fase de ALERTA, manteniendo así activado el Plan por varios motivos: ante el riesgo de posibles repeticiones de la emergencia, por lo complicado de las labores de recuperación, o por la necesidad de mantener recursos extraordinarios hasta la recuperación de los servicios básicos a la población.

8 INFORMACIÓN A LA POBLACION DURANTE LA EMERGENCIA

8.1 Introducción

En el caso de activación del PEE de CASABLANCA, la información a la población se efectuará a través del Gabinete de Información, según las instrucciones del Director del PEE.

En general los medios más adecuados son las emisoras de radio locales, por su rapidez, alcance y su capacidad para llegar a zonas carentes de suministro eléctrico.

La población debe conocer y comprender la realidad de los riesgos a los que puede estar expuesta en un momento dado. La finalidad es que el ciudadano pueda hacer efectivas las medidas destinadas a proteger sus vidas y bienes.

Se distinguen tres modalidades de información a la población en emergencias correspondiendo con la información que se debe proporcionar antes, durante y después de la emergencia.

La información que se le debe proporcionar a la población antes de la emergencia y cómo debe realizarse viene indicada en el apartado 10.5 del presente documento.

8.2 Información a la población durante la emergencia

En el caso de activación del PEE de CASABLANCA, la información a la población se efectuará como ya se ha mencionado en la introducción de este capítulo, a través del Gabinete de Información según las instrucciones del Director del PEE.

El Gabinete de Información elaborará los diferentes comunicados de acuerdo con las fichas de comunicación a la población anexas a este PEE. (Véase Anexo II)

Los avisos y comunicados deben ser emitidos únicamente a partir del gabinete de información, con el objeto de evitar mensajes contradictorios, descoordinados o inadecuados, o procedentes de diversas administraciones

La transmisión más directa podrá hacerse por alguno de los medios siguientes:

- Emisoras de radio y televisión autonómica.

- Megafonía móvil y fija.
- Policía Local y Guardia Civil, con coches patrulla y megafonía móvil.
- Teléfonos de información disponibles para consultas de los ciudadanos.

La información tendrá que ser concisa y adecuada al momento y a la gravedad del accidente; tendrá que ajustarse en todo momento a la realidad y evitar que se produzcan reacciones injustificadas o desproporcionadas entre la población.

8.2.1 Información a la población en caso de evacuación

Es este un tipo de información a transmitir sumamente importante ya que implica una decisión que conlleva una situación de gravedad alta. En este caso habrá que tener en cuenta las siguientes especificaciones:

Características de los mensajes en las evacuaciones:

La evacuación es una de las decisiones más comprometidas y difícil de adoptar ante un accidente o emergencia masiva. A la hora de informar a la población se debe valorar:

- A quién se va a evacuar (tipo de población, ubicación, estado en que se encuentra...)
- Cómo se va a realizar la evacuación (Transporte autónomo, colectivo...)
- Cuándo se debe producir (inmediatamente, de día, de noche...)
- A qué lugar se trasladará a la población (lugar de llegada, avituallamiento, instalaciones...)
- Recomendaciones (recogida de documentación, medicinas, ropa...)

En función de la evolución de una emergencia o situación de crisis, puede haber cambios en principio no previsibles sobre información que se haya facilitado con antelación. Hay que estar preparado en estas situaciones para hacer cambios ordenados en la información, para alcanzar estos objetivos son recomendables las siguientes pautas:

- Los cambios deben realizarse durante la comunicación periódica, ya que esto genera una mayor confianza en las instituciones que si primero se da un tipo de información y al poco tiempo se cambia por otra.

- Se deberá informar a los servicios que intervienen en la emergencia con la mayor brevedad posible de los cambios en la evolución de la emergencia, bien a través de sus centros de coordinación o, si esto no es posible, a través de los medios de comunicación.
- Hay que intentar que la noticia llegue a toda la población de la manera más rápida y segura.

8.3 Información a la población en la post-emergencia

Finalizada la situación de emergencia y declarada formalmente por el Director del PEE de CASABLANCA, se dará a la población las indicaciones precisas de qué acciones deben llevar a cabo para la vuelta a la normalidad.

Los medios de comunicación que se deben utilizar en esta fase son los que lleguen a más personas en el menor tiempo posible (emisoras de radio y televisiones autonómicas.)

Además se deben mantener líneas de teléfonos de atención al ciudadano, e incluso sistemas de megafonía fija y móvil, donde se darán las pautas a seguir por la población y mensajes tranquilizadores a ésta en zonas concretas donde la emergencia haya afectado especialmente.

9 CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS

9.1 Introducción

El Catálogo de Medios y Recursos es una herramienta orientada a la planificación y la gestión en emergencias, de manera que queda constituida una base de datos en el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias de Extremadura 112 que recogen información relativa a los medios y recursos pertenecientes a las distintas Administraciones Públicas, Organismos de diferente índole y entidades privadas, así como técnicos y colaboradores, que pueden ser movilizados ante emergencias contempladas en el PEE.

El principal objeto del Catálogo es conocer y localizar, de forma rápida y eficaz los medios y recursos disponibles para actuar ante situaciones de emergencia.

El Catálogo de Medios y Recursos, contiene los tipos y términos de los mismos. La codificación de estos medios y recursos corresponde a la propuesta de la Comisión Nacional de Protección Civil (Catálogo Nacional de Medios y Recursos en situaciones de emergencia (CNMR)) incluido en el Anexo VI del presente PEE.

En Extremadura se dispone de un aplicativo de Planes, Medios y recursos para la Implantación de Redes de alerta Temprana para Planes de Protección Civil y Planes de emergencias (RAT-PC).

Está integrado dentro de este aplicativo el Sistema de Información Geográfica (SIG) con el que cuenta el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias de Extremadura 112 que permite la localización de medios de mayor proximidad geográfica.

9.2 Clasificación y catalogación

Un medio o recurso, es un elemento físico unitario, o un conjunto de ellos, con unas características determinadas que permiten encuadrarlo en uno o varios de los Tipos de medios y recursos recogidos en el listado.

Se catalogarán aquellos medios y recursos, de los Órganos y Entidades integrantes del PEE, que sean plenamente operativos y, por tanto, directamente movilizables para realizar las tareas que por su naturaleza se le asignen.

A efectos de su catalogación, existen tres grandes grupos:

- Medios humanos
- Medios materiales
- Recursos

Medios Humanos:

Los Medios humanos son aquellos grupos, organismos, colectivos, asociaciones y personal capacitados para llevar a cabo organizadamente alguna de las acciones específicas de Protección Civil, tales como:

- Personal Técnico (Sanitarios, Geólogos, Arquitectos, Ingenieros....).
- Grupos Operativos de Intervención (Bomberos, especialistas en MMPP,...).
- Grupos de Apoyo (Voluntarios de Protección civil, Asistentes Sociales, Informáticos...).

Medios Materiales:

Los Medios Materiales son aquellos equipos y materiales diversos de carácter móvil, que se pueden utilizar en alguna de las actividades de Protección Civil, tales como:

- Medios aéreos (helicópteros, aviones,...).
- Medios Terrestres (Autobuses, furgones, ambulancias,).
- Medios acuáticos (Barcas, Zodiac, etc.).
- Maquinaria y elementos de obras públicas (grúas, tractores, excavadoras,...).
- Otros medios materiales (material de extinción, material de rescate,...).

Recursos:

Son el elemento o conjunto de elementos de carácter esencialmente estático cuya disponibilidad hace posible o mejora las tareas propias de Protección Civil, tales como:

- Recurso de infraestructura de transporte (carreteras y caminos, red ferroviaria, aeropuertos,...).
- Servicios básicos (red eléctrica, red de suministro de gas, alcantarillado,...).

- Centros sanitarios y de alojamiento (hospitales, hoteles, hospedajes,...).

10 IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR

10.1 Introducción

Para que el PEE de la Planta Termosolar CASABLANCA sea realmente operativo es necesario que los grupos de acción y el resto de elementos de la estructura del Plan tengan conocimiento profundo de los mecanismos y actuaciones planificadas y asignadas y puedan adaptarla a su estructura y necesidades.

La implantación del Plan consisten en facilitar estos conocimientos, es especial las funciones de cada uno, en determinar cómo estas funciones se llevarán a cabo de forma más efectiva y conseguir que todas las acciones se realicen coordinadamente. También se contempla en este proceso la información de la población.

La implantación acaba con la ejecución de un programa de ejercicios y simulacros para comprobar la operatividad del PEE de la Planta Termosolar CASABLANCA y la de los Grupos de Acción. La evaluación de estos ejercicios de entrenamiento puede comportar mejoras en algunas partes del Plan que se incluirán inmediatamente o en la siguiente actualización del mismo.

10.2 Identificación del responsable de la implantación

El Servicio de Protección Civil es el encargado de garantizar la implantación de PEE de la Planta Termosolar CASABLANCA.

Las principales tareas a realizar en el proceso de **implantación del Plan** son las siguientes:

- Informar a los miembros del Comité Asesor del PEE de CASABLANCA de la estructura del Plan, de su operatividad y de las funciones de cada miembro en caso de que se active.
- Recogida de las aportaciones de los miembros una vez estudiado el Plan.
- Incorporar y actualizar al PEE los datos necesarios para que este documento especifique las acciones que hace falta realizar, quién las hará y con qué medios. Así como la coordinación de los diferentes componentes del Grupo en el lugar de la

emergencia y con sus centros de control. Estos datos deberán estar permanentemente actualizados.

- Se procurará que las Fichas de Actuación de los grupos de acción no introduzcan interferencias operativas ni descoordinación entre éstos, ni con el resto de estructura del Plan.
- Durante la implantación se dará formación específica a los componentes de los grupos en función de sus tareas asignadas en el Plan.
- Se hará un programa de ejercicios y simulacros previamente acordados por los representantes de los Grupos de Acción y aprobados por el Director del PEE de la Planta Termosolar CASABLANCA.
- El Servicio de Protección Civil de la consejería correspondiente, de manera coordinada con el Ayuntamiento de Talarrubias y con los titulares de la Planta Termosolar CASABLANCA, dará información a la población sobre el riesgo potencial de la actividad industrial, sus sistemas de seguridad y sobre las actuaciones más adecuadas ante una emergencia.

10.3 Programa de dotación y/o mejora de medios y recursos

A la vista de los recursos materiales existentes y de los posibles accidentes que se pueden producir, cada organismo de los que participan en el presente Plan, deberán proponer o adquirir aquellos recursos que puedan ser necesarios para hacer frente a las posibles situaciones de emergencia.

Se deberá asegurar:

- Que el centro de atención de urgencias y emergencias 112 dispone de los medios para transformarse en CECOP/I, incluso en casos de interés nacional.
- Que se dispone de los recursos necesarios y a sus responsables, en el PMA.
- Que se identifique y mantengan actualizados a los integrantes de los jefes de los grupos de acción, comité director, comité asesor y gabinete de información, así como a sus sustitutos.
- Que los integrantes del PEE, conocen el PEE de CASABLANCA.

10.4 Programas de formación continua a los integrantes de los grupos de acción

Una vez homologado el presente Plan, y con objeto de asegurar su conocimiento por todas las personas que intervienen en el mismo, se establecerán jornadas técnicas informativas, que en función de los distintos niveles operativos darán a conocer la estructura, organización y operatividad del Plan.

Asimismo se establecerá un programa de cursos de formación tanto para mejorar las técnicas de actuación, como para reciclaje de conocimientos, de tal forma que a ser posible, nadie pueda participar en el Plan sin la adecuada formación.

La formación del personal implicado contemplada en la fase de implantación, debe ser una labor continuada ya que se trata de un documento vivo sujeto a constantes revisiones y actualizaciones.

Como mínimo estos programas de formación contendrán la localización de las empresas, sustancias y procesos, conocimiento de los accidentes que se pueden presentar, medios de intervención disponibles en las empresas y procedimientos de actuación para hacer frente a las emergencias.

Se tendrá que formar a todos los integrantes del CECOP/I y jefes de grupos de acción dispuestos en este PEE, y a los directores de los PEMUs afectados.

Toda persona que se incorpora a algún grupo de acción, debe recibir dicha formación previamente a su incorporación al puesto.

Tabla 10.4. Resumen programa formativo

PROGRAMA FORMATIVO:	
Normativa sobre accidentes graves. El R.D. 1254/1999, R.D. 119/2005 y R.D. 1196/2003.	
Análisis de riesgos de los accidentes graves.	
Contenido del Plan de Emergencias Exterior :	Naturaleza de los riesgos.
	Entorno de la industria.
	Medidas de prevención y control de riesgos.
	Hipótesis consideradas y zonas de planificación.
	Medios de protección y prevención de emergencias en la industria.
	Estructura del PEE.
	Procedimientos de actuación del PEE.
	Avisos, comunicaciones y niveles de activación.
<i>Como formación adicional a los componentes de los grupos de acción, se incluirá una descripción del funcionamiento de la industria y productos peligrosos en la misma.</i>	
Plazo de ejecución:	De cuatro a ocho meses tras la homologación del Plan por la Comisión Nacional de Protección Civil.

10.5 Programas de información a la población

Las medidas de protección personal recomendadas a la población constituyen un complemento indispensable a las medidas adoptadas en el PEE de CASABLANCA. Por eso, y con el fin de familiarizarse con ellas y facilitar la aplicación de otras, es fundamental que la población afectada tenga un conocimiento suficiente del contenido del PEE de CASABLANCA y de las actitudes que tiene que adoptar ante avisos de emergencia.

Con objeto de que el Plan sea conocido por los ciudadanos que pueden verse afectados por este riesgo, se establecerán campañas de divulgación, en las que se especificarán los procedimientos de notificación, con indicación clara de las normas, formatos o canales donde efectuar el aviso.

Asimismo y dada la importancia que tiene el hecho, de que la población potencialmente afectada, conozca claramente qué medidas ha de adoptar ante la notificación de éstas emergencias, se promoverán campañas de sensibilización entre la población, que con carácter periódico, y con información escrita, indicarán las recomendaciones de actuación y medidas de autoprotección ante el potencial aviso.

La Consejería con competencias en Protección Civil tiene que informar adecuadamente a la población en los términos recogidos por la R.D. 1254/1999 (incluidas sus modificaciones por R.D 119/2005 y R.D 948/2005)) y el R.D. 1196/2003 (Directriz Básica de Protección Civil). De acuerdo con esto, la información que tendrá que ser facilitada a la población hará referencia a la identificación y localización de la industria incluida en el PEE de CASABLANCA, la tipología y peligrosidad de las sustancias que manipula, el tipo de avisos a la población que se harán en caso de accidente y como ésta tendrá que comportarse, entre otros contenidos.

10.5.1 Contenido

Los órganos competentes tienen que informar adecuadamente a la población en los términos recogidos en el Anexo V del R.D. 1254/1999, de 16 de julio, en aplicación del apartado 1 del artículo 13 de dicha norma.

Concretamente, la información que tendrá que facilitarse al público contendrá:

- Nombre y dirección de la industria.
- Identificación, expresando el cargo de la persona que dará la información.

- Confirmación que el lugar cumple el Real Decreto correspondiente y que ha entregado a la autoridad competente la documentación preceptiva.
- Explicación en términos sencillos de la actividad llevada a cabo en el lugar.
- El nombre común, genérico o la clasificación general de las sustancias peligrosas presentes en el establecimiento que pueden motivar un accidente grave, indicando sus principales características peligrosas.
- Información general relativa al tipo de accidente grave, incluidos los efectos potenciales de éstos sobre la población y el medio ambiente.
- Información referente a cómo se avisará e informará a la población en caso de accidente.
- Información adecuada referente a que se tendrá que hacer y cómo tendrá que comportarse la población afectada en caso de accidente.
- Confirmación de que la industria ha tomado las medidas adecuadas en el lugar, incluida la de entrar en contacto con los servicios de urgencias para enfrentarse a los accidentes y limitar al máximo sus efectos.
- Referencia al Plan de Emergencia Exterior ideado para hacer frente a los efectos externos de un accidente, el cual tendrá que incluir avisos a la cooperación con instrucciones o ruegos hechos por los servicios de urgencia en el momento de producirse un accidente.
- Detalles sobre la manera de conseguir mayor información, teniendo en cuenta las disposiciones relativas a la confidencialidad previstas en la legislación vigente.

La campaña de descripción de las medidas de autoprotección va acompañada de pruebas de los sistemas de avisos a la población, lo que permitirá la familiarización con los diversos sistemas de alarma.

En el Anexo VIII se incluye un anexo de información a la población.

10.5.2 Programa

Entre las acciones a realizar en la campaña de información a la población del PEE de CASABLANCA, se pueden incluir:



- Charlas sobre las medidas de autoprotección en escuelas, asociaciones de vecinos y trabajadores de CASABLANCA.
- Edición y reparto trípticos sobre el PEE de CASABLANCA, y de la conducta adecuada en caso de emergencia.
- "Mailing" a todos los vecinos, enviando trípticos del PEE de CASABLANCA.
- Publicación periódica de folletos informativos.
- Colocación de posters con indicaciones para una correcta actuación en caso de accidente en Centros de afluencia habitual de público.

La Consejería con competencias en protección civil impulsará estas actuaciones, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Talarrubias y con los titulares de las instalaciones de CASABLANCA.

11 MANTENIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR

11.1 Introducción

Se entiende por mantenimiento del Plan el conjunto de actuaciones encaminadas a garantizar que los procedimientos de actuación previstos en el Plan sean plenamente operativos y que su actualización y adecuación a modificaciones futuras en el ámbito territorial sean objeto de planificación.

La Consejería con competencias en Protección Civil establecerá una planificación de las actividades de acuerdo con los organismos implicados, para la implantación y mantenimiento que deban desarrollarse, tales como: divulgación, simulacros, actualización y revisión periódica de información sobre materias peligrosas y su transporte.

11.2 Comprobaciones periódicas

11.2.1 Revisión de la documentación

Las revisiones de los documentos que componen el PEE de CASABLANCA vienen determinadas por los elementos siguientes:

- Por imperativo legal, acabada la vigencia del plan, cada tres años como mínimo, de acuerdo con el artículo 7.3.11.5 del Real Decreto 1196/2003 (Directriz Básico), así como por el Artículo único. Pto 6 del R.D. 119/2005, de 4 de febrero que modifica el artículo 11 del R.D. 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas
- Por considerarse la conveniencia de hacer la revisión con anterioridad al vencimiento de dicho periodo cuando así lo aconsejen los resultados de los ejercicios y simulacros.
- Por la evolución de las tendencias en evaluar y combatir accidentes mayores.
- Por modificaciones importantes en las instalaciones que impliquen variaciones importantes del riesgo.

- Por modificaciones sustanciales de las estructuras de los grupos actuantes o la red viaria.

11.2.2 Revisión de los equipos

Consisten en la verificación del perfecto estado de uso de los equipos adscritos al PEE. Estas comprobaciones se realizarán periódicamente por los organismos que participan en el presente plan, de acuerdo con las recomendaciones del suministrador del equipo.

El personal a cuyo uso se destine el equipo comprobado será responsable de la realización de la verificación operativa, así como del mantenimiento de un registro el que hará constar las comprobaciones efectuadas y cualquier incidencia que se haya producido en ellas.

No obstante, y en todos los casos, la periodicidad máxima de las comprobaciones será de 3 meses.

11.3 Ejercicios de adiestramiento

El ejercicio de adiestramiento es una actividad que tiende a familiarizar a los diferentes Grupos de Acción con los equipos y técnicas que se tendrían que utilizar en caso de accidente mayor, consiste en la alerta simulada de una parte del personal y medios adscritos al Plan.

Existen diferentes tipos de ejercicios según la parte del Plan que se quiere comprobar o según el grado de movilización que se quiere llevar a cabo.

El representante de cada Grupo de Acción, de acuerdo con un programa anual de actividades, programará un ejercicio donde los componentes del grupo tengan que utilizar todos los medios necesarios en caso de accidente. El ejercicio se realizará en la fecha y la hora especificada, seguido de una evaluación de eficacia de las actuaciones. Las sugerencias que según los responsables del Grupo puedan constituir una mejora sustancial se incorporarán al Plan.

El Servicio Protección Civil, en colaboración con el Centro 112, realizará periódicamente ejercicios de comunicaciones que consistirá en realizar todos los avisos necesarios de acuerdo con una activación simulada del PEE de CASABLANCA.

Participan todos los elementos de la estructura del Plan: Dirección, Comité Asesor, ayuntamiento de Talarrubias, Grupos de Acción, Gabinete de Información y otros organismos que se puedan ver afectados. El objetivo de este ejercicio es el de comprobar que los organismos de aviso y transmisión de la alarma y de activación del PEE de CASABLANCA

funcionan correctamente, así como el de coordinación hasta la finalización de la emergencia.

11.4 Simulacros

Un simulacro consiste en la activación simulada del PEE en su totalidad con objeto de evaluar su operatividad respecto a las prestaciones previstas y tomar las medidas correctoras pertinentes o revisar el plan.

Los simulacros previstos tienen que tener en cuenta los siguientes conceptos básicos:

- Establecer unos objetivos y un escenario accidental.
- Niveles de activación del simulacro (niveles de progresión).
- Activación según la emergencia prevista y correlación de medios a desplegar.
- Coordinación de los mandos.
- Análisis posterior del grado de eficacia con valoración de posibles correcciones y mejoras.

Se aconseja hacer simulacros en estaciones climáticas diferentes y también se aconseja hacer simulacros nocturnos. De acuerdo con el artículo 7.3.11.3. del Real Decreto 1196/2003 (Directriz Básica), deben realizarse un simulacro del PEE para cada revisión. El tiempo transcurrido entre dos simulacros no podrá superar los 3 años, aunque se recomienda la realización de un simulacro cada año.

Se escogerá por el Jefe o Director responsable del simulacro un tipo de accidente objeto del simulacro en función de los objetivos. Éste establecerá una lista de comprobación para la evaluación de la eficacia del simulacro. En la lista de comprobación se fijarán los lugares, el instante, las personas y los medios con los que cada grupo se tendrá que presentar.

El día y la hora señalados, el Director del Plan de Autoprotección de CASABLANCA procederá a la notificación del accidente. En esta notificación se indicará que se trata de un simulacro. A partir de este momento el PEE de CASABLANCA se considerará activado a efectos del simulacro.

Los grupos se incorporarán a los lugares señalados, simulando la actuación prevista para el accidente indicado. Al mismo tiempo elaborarán, en tiempo real, un informe donde se registrará el tiempo de inicio y de finalización de cada operación o etapa.

En cada punto donde se tenga que realizar una actuación relacionada con el simulacro habrá un

observador designado por el Director del simulacro. Una vez acabado el simulacro, el Comité Asesor comparará la información recibida de los diferentes grupos de acción y de los observadores destacados en los diferentes puntos.

La evaluación de la eficacia de los grupos se efectuará de acuerdo con las prestaciones mínimas requeridas en el guión del simulacro. Se seguirá un criterio de fallos respecto el objetivo previsto, lo óptimo es que no haya fallos. La evaluación del simulacro puede comportar hacer cambios en el PEE de CASABLANCA y en el Plan de Actuación del municipio afectado.

11.5 Evaluación de la eficacia de la información a la población

En el apartado 10.5 se indica la existencia de una campaña de información a la población del PEE de CASABLANCA, en la que se enumeran una serie de acciones a llevar a cabo. Todas esas acciones se harán efectivas sobre la población incluida en la zona de intervención de la peor de las hipótesis accidentales, ampliándola a medida que el PEE se vaya implantando, y en la medida de lo posible a la población del área de influencia del Plan.

Con posterioridad a las campañas de información entre la población, el Servicio de Protección Civil realizará una evaluación de su eficacia, con el objeto de mejorar actuaciones futuras.

11.6 Revisiones del plan emergencias exterior. Procedimientos de distribución

11.6.1 Revisiones

Este PEE se revisara en cualquier caso cada 3 años y siempre que:

- Se modifique la operatividad del PEE.
- Se demostrase insuficiencia o inadecuación de los medios materiales, humanos u organizativos vigentes.
- El complejo industrial objeto de este PEE sufra modificaciones sustanciales en relación a las sustancias manipuladas/almacenadas, a las instalaciones o a los procesos

Las revisiones del PEE deberán ser presentadas ante la Comisión de Protección Civil de Extremadura para su aprobación y ante el Pleno de la Comisión Nacional de Protección Civil para su homologación.

11.6.2 Procedimientos de distribución

Siempre que se genere una nueva revisión del PEE de las instalaciones de CASABLANCA, el Servicio de Protección Civil deberá asegurarse de que todos los grupos implicados destruyan la versión obsoleta y reciban otra actualizada, y que la conozcan y comprendan adecuadamente.

El mismo Servicio de Protección Civil deberá disponer de un registro actualizado de los destinatarios de la información de nuevas revisiones.

Los destinatarios de los avisos (y en su caso formación/información, que se llevará a cabo mediante el correspondiente plan de implantación) deberán ser, al menos:

- Los miembros del comité asesor de apoyo a la Dirección del PEE
- La población del ayuntamiento de Talarrubias

Tabla 11.6.2. Resumen Mantenimiento CASABLANCA

MANTENIMIENTO PEE CASABLANCA.		
		Periodicidad
Comprobaciones Periódicas	Revisión documentación	Según supuestos punto 11.2.1.
	Revisión equipos adscritos al plan	TRIMESTRAL
Ejercicios adiestramiento		ANUAL
Simulacros		S/RD 1196/2003: TRIANUAL
		Recomendado: ANUAL
Divulgación PEE a población		ANUAL
Revisión PEE y Procedimientos de Distribución		TRIANUAL
		Recomendado: ANUAL

12 LOS PLANES DE ACTUACIÓN MUNICIPAL

12.1 Introducción

Los planes de actuación municipal se basan en las directrices del plan de emergencia exterior, en cuanto a la identificación del riesgo, análisis de consecuencias, zonas objeto de planificación, medidas de protección a la población y actuaciones previstas. Estos planes forman parte de los Planes de Emergencia Exterior y deben ser homologados por la Comisión de Protección Civil de la comunidad autónoma.

Los planes de actuación municipal se deben adaptar a las características específicas de cada municipio en lo que respecta a la demografía, urbanismo, topografía y aspectos socioeconómicos.

12.2 Funciones básicas

El principal objetivo de los planes de actuación municipal es el de la protección e información a la población.

En este sentido, las principales misiones de las actuaciones municipales serán las siguientes:

- a) Apoyo e integración en su caso en los grupos de acción previstos en el PEE.
- b) Colaboración en la puesta en marcha de las medidas de protección a la población en el marco del plan de emergencia exterior y bajo la dirección de éste.
- c) Colaboración en la aplicación del sistema de avisos a la población a requerimiento del Director del PEE y bajo la dirección de éste.
- d) Colaboración en la difusión y divulgación entre la población afectada del PEE.

12.3 Contenido mínimo de los planes de actuación municipal

Los planes de actuación municipal presentarán, como mínimo, el siguiente contenido:

- a) Estructura y organización de medios humanos y materiales.
- b) Coordinación entre el plan de actuación municipal y el PEE, a través de un centro de coordinación municipal.

- c) Descripción del municipio. Demografía y cartografía actualizadas. Vías de comunicación.
- d) Análisis de las características de las zonas objeto de planificación en cada municipio.
- e) Definición de las medidas de protección específicas para cada municipio, con especial consideración para las referidas a los grupos críticos de población, y de los edificios que los pueden albergar, tales como escuelas, hospitales, residencias de ancianos, etc.
- f) Rutas principales y los procedimientos de evacuación, en su caso.
- g) Identificación de los lugares de confinamiento y/o alojamiento para la población afectada, en su caso.
- h) Procedimientos de actuación.
- i) Programas de información y capacitación (PIC), de acuerdo con las directrices del PEE.
- j) Programa de ejercicios y simulacros.
- k) Revisiones periódicas del plan de actuación municipal y su distribución.

Se prevé la existencia de un Plan de actuación municipal para la localidad de Talarrubias.

13 ANEXOS

ANEXOS PEE CASABLANCA.			
ANEXO I	FICHAS DE ACTUACIÓN DE GRUPOS DE ACCIÓN	Ficha Nº 1. INCENDIO/FUGA GNL (GRUPO INTERVENCIÓN)	
		Ficha Nº 2. INCENDIO/DERRAME HTF (GRUPO INTERVENCIÓN)	
		Ficha Nº 3. INCENDIO/DERRAME SALES (GRUPO INTERVENCIÓN)	
		Ficha Nº 4. INCENDIO/FUGA/DERRAME THT (GRUPO INTERVENCIÓN)	
		Ficha Nº 5. GRUPO DE SEGURIDAD	
		Ficha Nº6. GRUPO SANITARIO	
		Ficha Nº 7. GRUPO LOGISTICO	
		Ficha Nº 8. GRUPO DE APOYO TECNICO	
ANEXO II	INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA	Ficha Nº 1 EMERGENCIA CON GAS NATURAL LICUADO	
		Ficha Nº 2 EMERGENCIA CON ACEITE TÉRMICO	
		COMUNICADOS	ALEJAMIENTO
			CONFINAMIENTO
			EVACUACIÓN
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA A ESTABLECIMIENTOS CERCANOS			
ANEXO III	MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN PERSONAL		
ANEXO IV	NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES/ ACCIDENTES		
ANEXO V	FICHAS DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS PELIGROSAS		
ANEXO VI	LISTA DE CODIGOS Y TERMINOS DEL CATALOGO DE MEDIOS Y RECURSOS		
ANEXO VII	GLOSARIO DE TERMINOS TÉCNICOS		
ANEXO VIII	INFORMACION GENERAL A LA POBLACION		

14 PLANIMETRIA

PLANIMETRIA PEE CASABLANCA
PLANO DE SITUACIÓN
PLANO DE ENTORNO
PLANO DE ZONIFICACIÓN: ESCENARIO 1
PLANO DE ZONIFICACIÓN: ESCENARIO 2
PLANO DE ZONIFICACIÓN: ESCENARIO 3
PLANO DE ZONIFICACIÓN: ESCENARIO 4
PLANO DE ZONIFICACIÓN: ESCENARIO 5
PLANO DE ZONIFICACIÓN: ESCENARIO 6
PLANO DE ZONIFICACIÓN: ESCENARIO 7
PLANO DE ZONIFICACIÓN: ESCENARIO 8
PLANO DE ZONIFICACIÓN: ESCENARIO 9
PLANO DE ZONIFICACIÓN: ESCENARIO 10
PLANO DE ZONIFICACIÓN: ESCENARIO 11